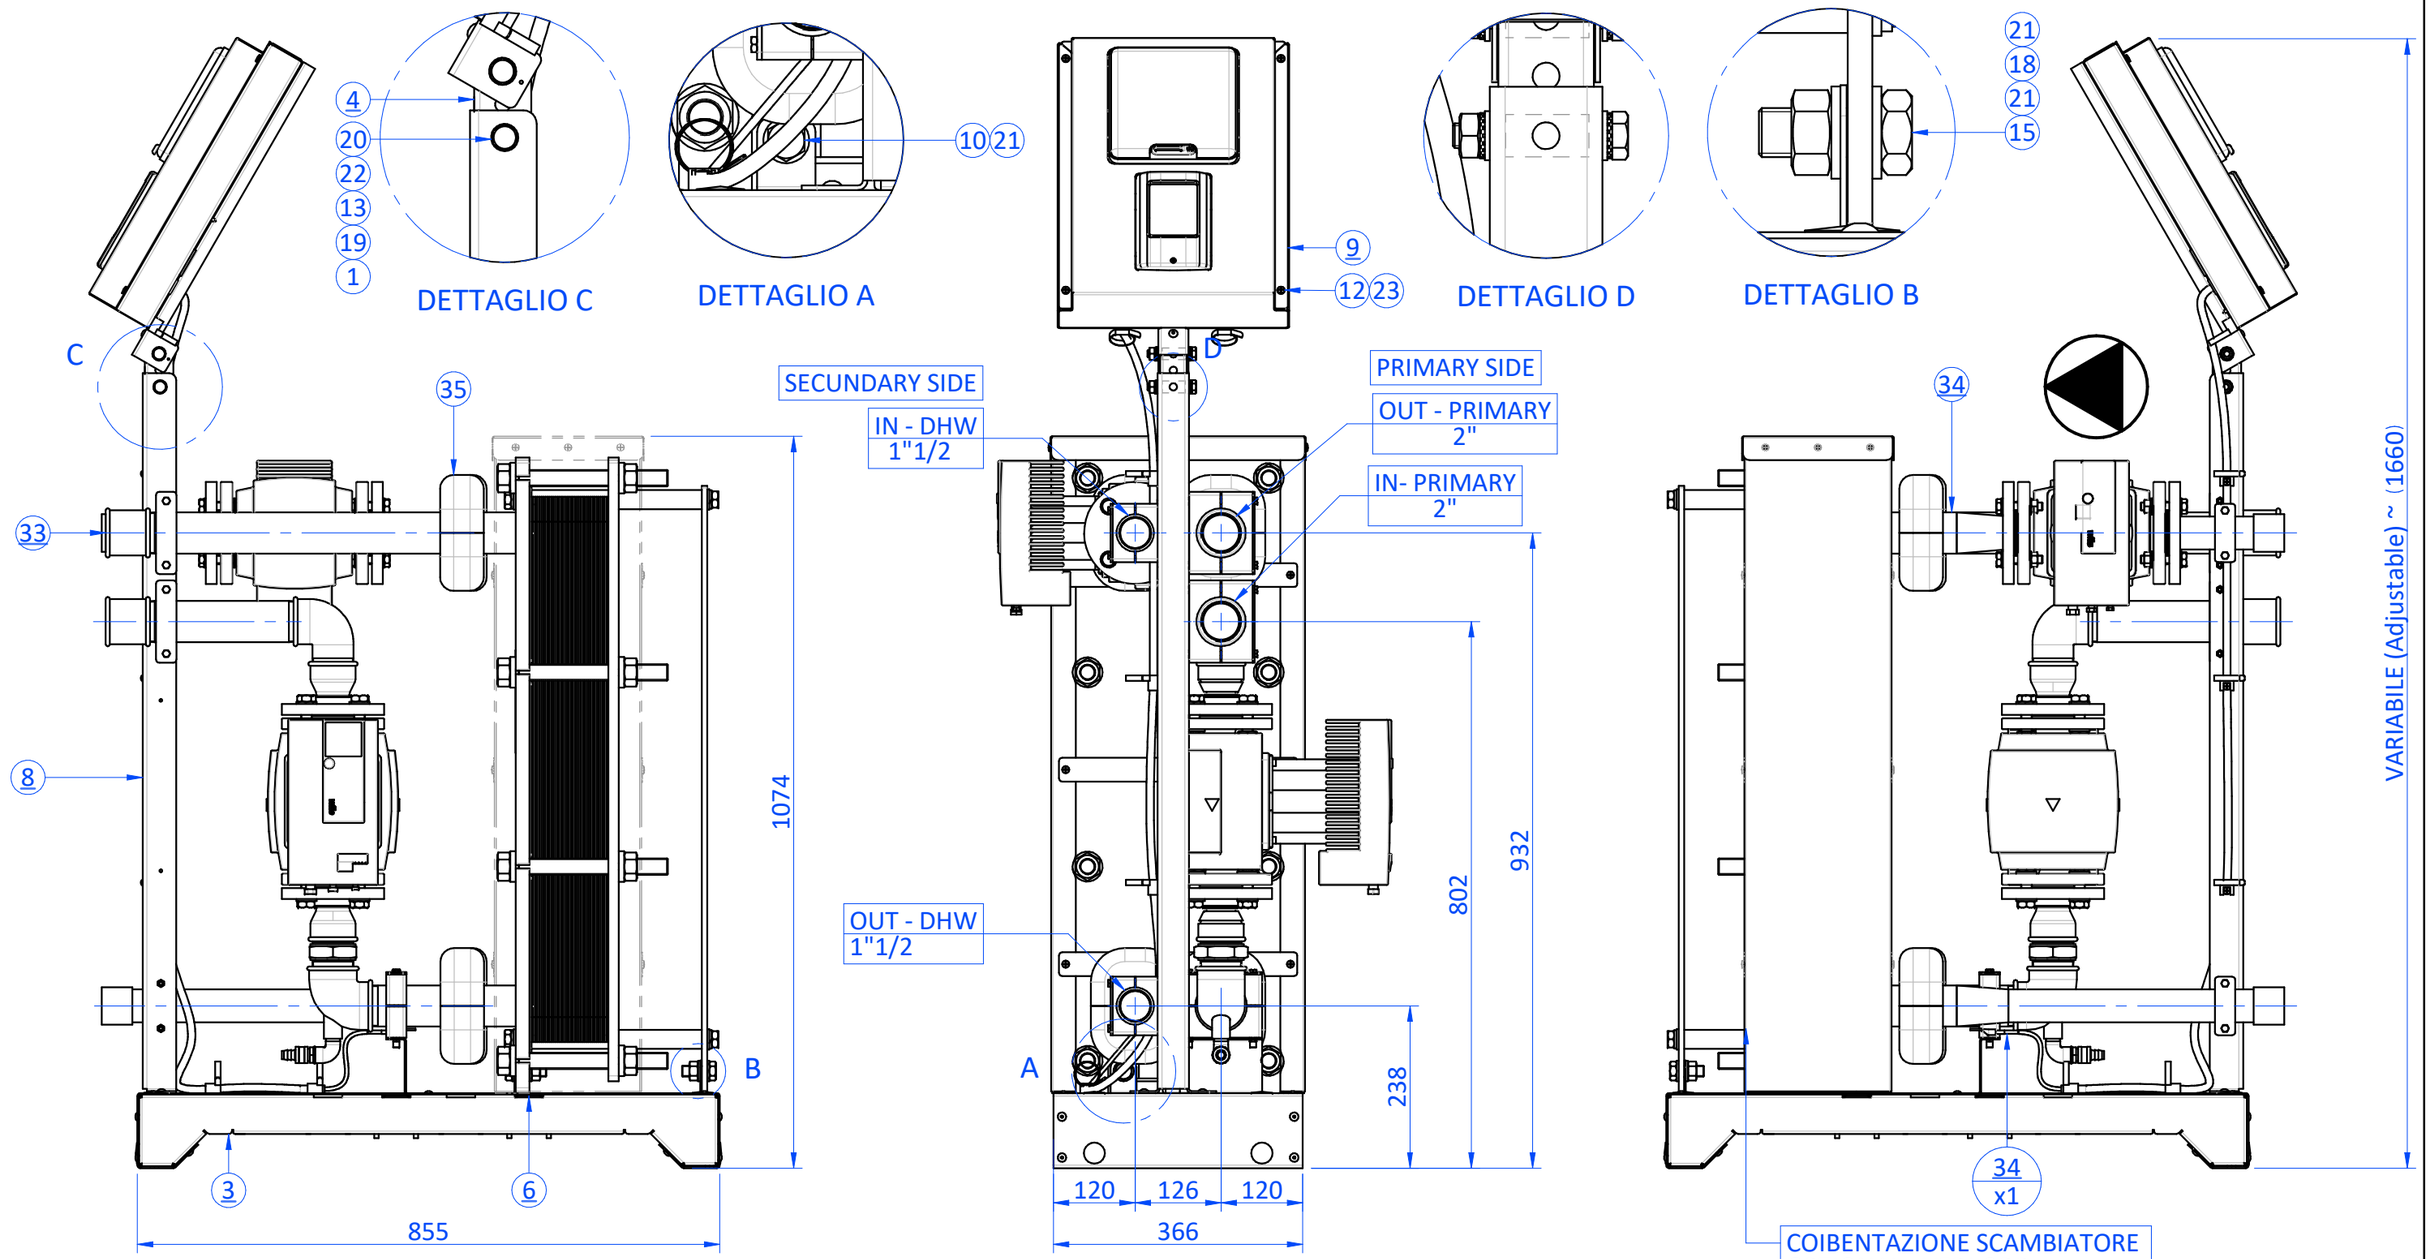



Foglio n° 1 / 4


CODICE	DESCRIZIONE	COD. PHE	Q.TÀ	MODELLO PHE	PESO (kg)
842010059X	FST 500 1P+1P	821F2016AN019-1HL03LL06NH	1	PHE F 2016 316 0,5 NBR 019-1 10bar - GROOVED - NI	217
842010060X	FST 560 1P+1P	821F2016AN021-1HL03LL07NH	1	PHE F 2016 316 0,5 NBR 021-1 10bar - GROOVED - NI	219
842010061X	FST 600 1P+1P	821F2016AN025-1HL03LL09NH	1	PHE F 2016 316 0,5 NBR 025-1 10bar - GROOVED - NI	222
842010123X	FST 630 1P+1P	821F2016AN027-1HL03LL10NH	1	PHE F 2016 316 0,5 NBR 027-1 10bar - GROOVED - NI	226
842010062X	FST 660 1P+1P	821F2016AN031-1HL04LL11NH	1	PHE F 2016 316 0,5 NBR 031-1 10bar - GROOVED - NI	230
842010063X	FST 700 1P+1P	821F2016AN037-1HL08LL10NH	1	PHE F 2016 316 0,5 NBR 039-1 10bar - GROOVED - NI	238


0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO / REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:9 / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 06/05/2021
MATERIALE		APPROVATO T.Fabbri
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 500÷700 - 1P+1P	DISEGNATO M.Venditto CODICE 84201D020X REVISIONE 0 / SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE


• Stampato: 06/05/2021 - Stazione85

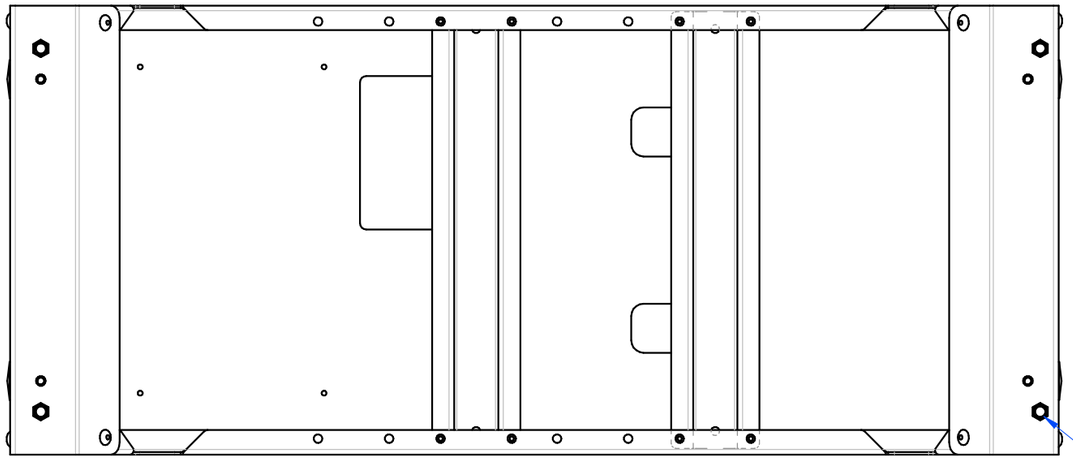

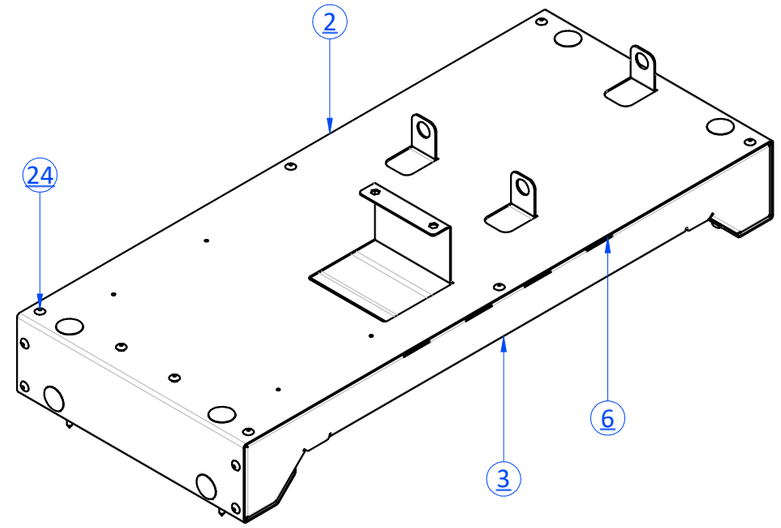

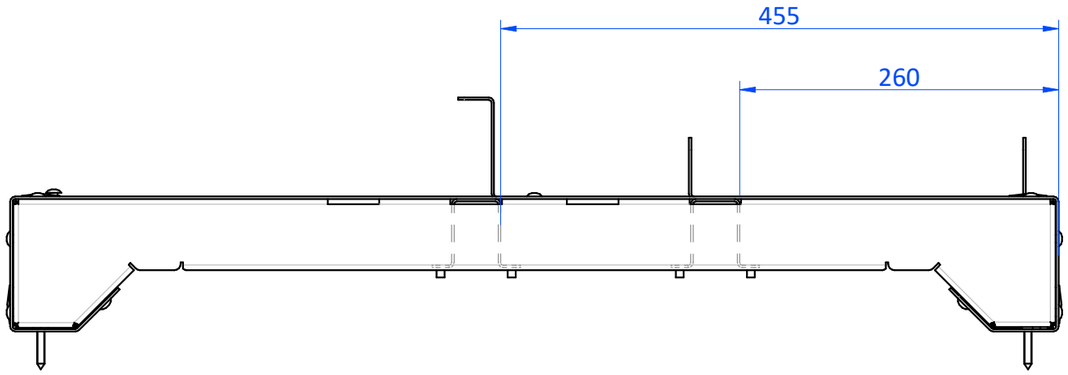


ATTENZIONE! FORNIRE I TAPPI A CORREDO IN UNA BUSTA

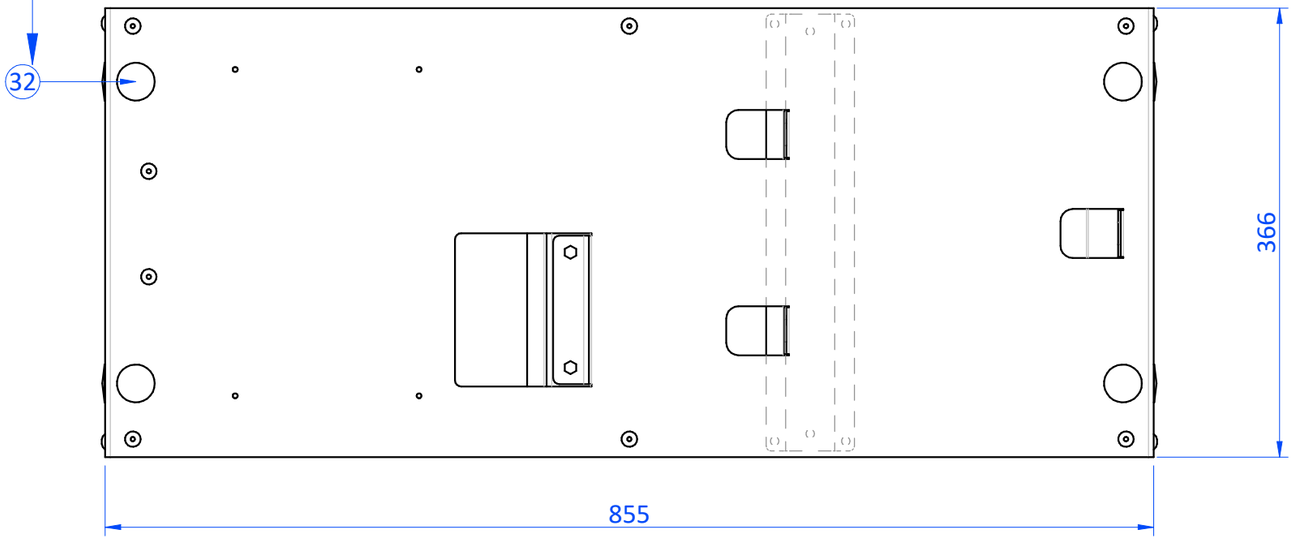

0		DATA	
N°	REVISIONE	APPROVATO	
		REVISIONATO	
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:5	PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	06/05/2021
		APPROVATO	T.Fabbri
MATERIALE		DISEGNATO	M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 500÷700 - 1P+1P	CODICE	84201D020X
		REVISIONE 0	SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 06/05/2021 - Stazione85

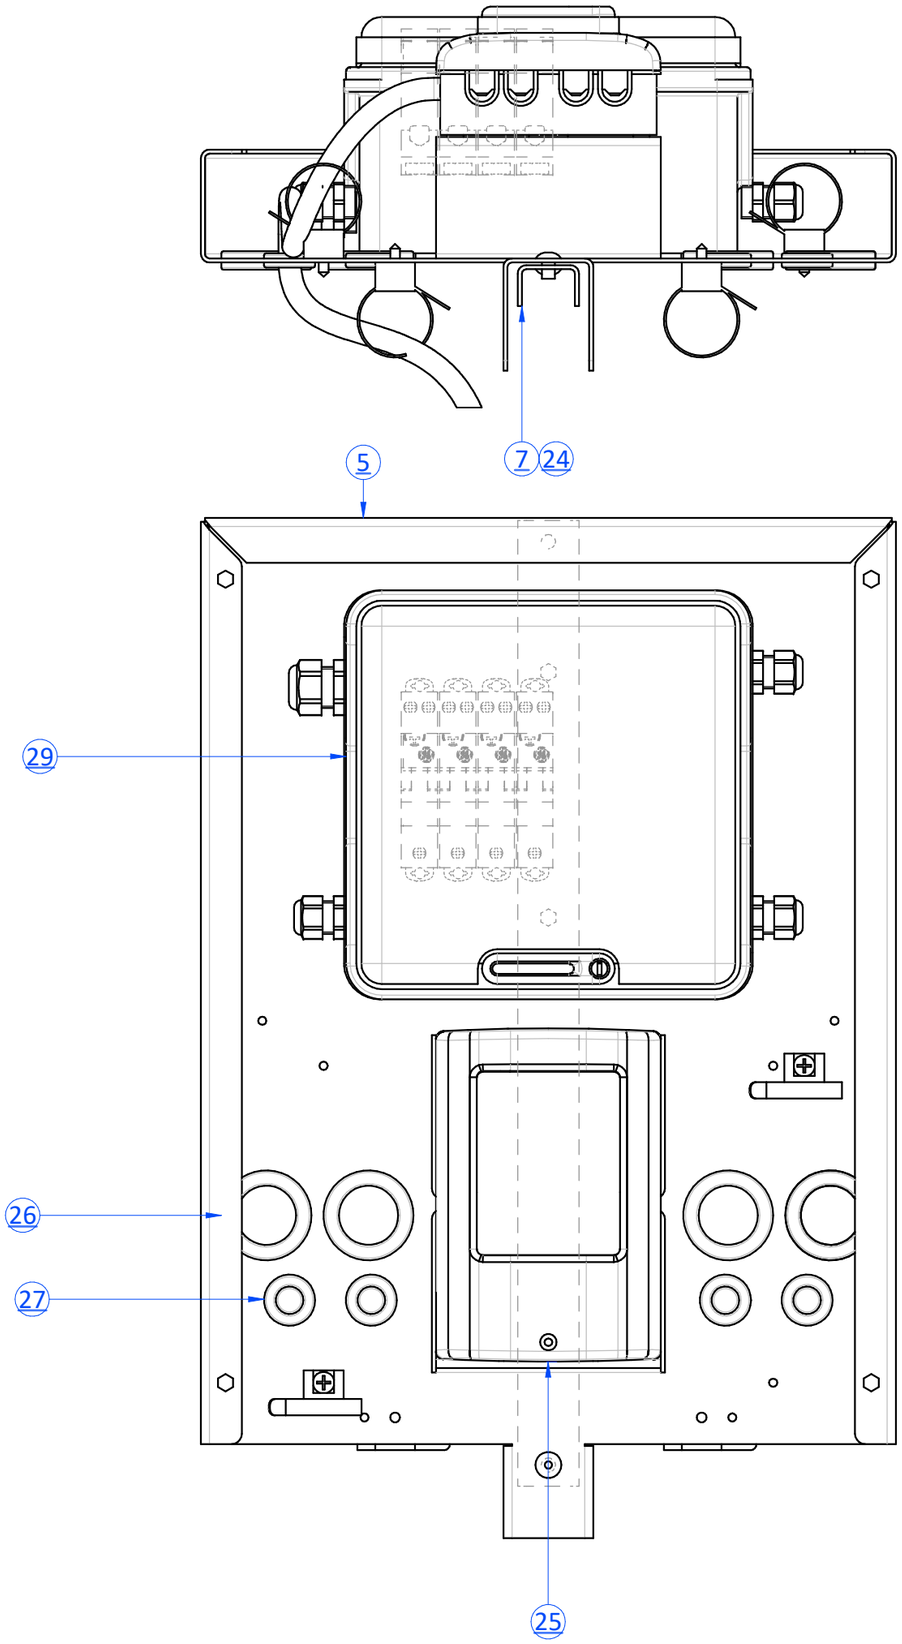

NOTE PER ASSEMBLAGGIO ELETTRICO


- SCHEMA CABLAGGIO : FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE DEDICATA DEL MANUALE TECNICO
- CENTRALINA NON CONFIGURATA: LIMITARSI AD EFFETTUARE IL TEST DI FUNZIONAMENTO DELLE POMPE
- TENERE SEPARATI I CAVI DELLE SONDE DA QUELLI DI POTENZA (DISTANZA MINIMA: 5cm)
- NON POSARE CAVI SONDE VICINO A MOTORI DELLE POMPE O INTERRUTTORI (DISTANZA MINIMA: 20cm)

Caution

NOTES FOR ELECTRICAL ASSEMBLY

- *WIRING DIAGRAM: REFER TO THE DEDICATED SECTION OF THE TECHNICAL MANUAL*
- *REGULATION UNIT NOT CONFIGURED: LIMIT TO PERFORM PUMP OPERATION TEST*
- *KEEP PROBE CABLES SEPARATED FROM POWER CABLES (MINIMUM DISTANCE: 5cm)*
- *DO NOT INSTALL PROBE CABLES NEAR PUMP MOTORS OR SWITCHES (MINIMUM DISTANCE: 20cm)*

Caution

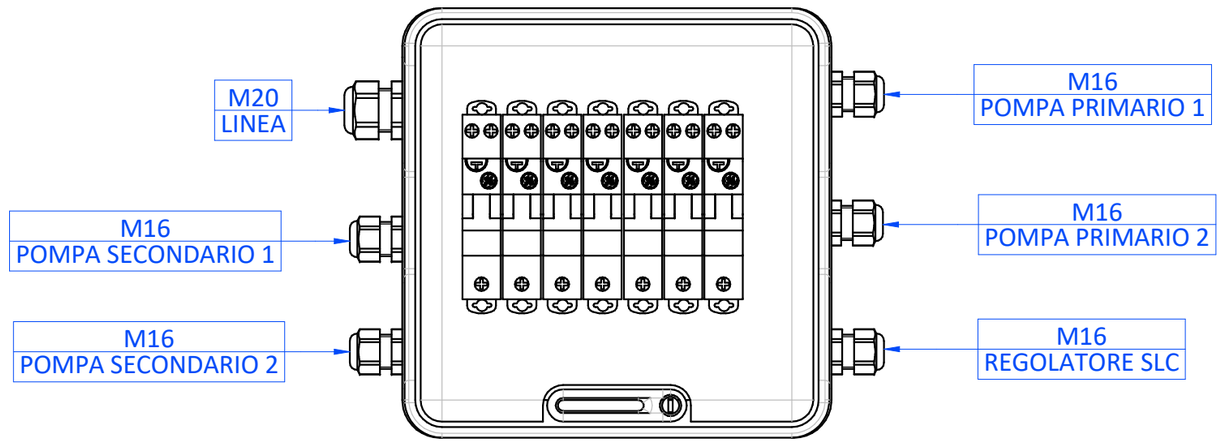

0		DATA	
N°	REVISIONE	APPROVATO	
		REVISIONATO	
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:3	PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	06/05/2021
MATERIALE		APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 500÷700 - 1P+1P	CODICE	84201D020X
		REVISIONE 0	SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 06/05/2021 - Stazione85

RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
1	TUBO SS 3/8" ZINCATO SERIE MEDIA L=34 LL	803010003	2
2	BASAMENTO FST SIZE 3 RAL9005	804101498X	1
3	TESTATA BASAMENTO FST SIZE 3 RAL9005	804101499X	2
4	MONTANTE REGOLABILE Q.E. FST RAL9005	804101500X	1
5	SCHIENALE Q.E. FST RAL9005	804101501X	1
6	RINFORZO BASAMENTO FST RAL9005	804101782X	2
7	RINFORZO STAFFA QE FST RAL9005	804101783X	1
8	MONTANTE SOSTEGNO QE FST RAL9005	804162285X	1
9	COPERCHIO Q.E. FST	804480674X	1
10	VITE T.E. 16x50 8.8 5739 ZINCATA	807010045	2
11	VITE TPS 6x35 DIN 7505 ZINC.TRUC.	807010071	4
12	VITE TC 5x20 UNI7687 IMPR.CROCE GEOMET 321 A	807010080	4
13	VITE T.E. 10x65 8.8 5739 ZINCATA	807010083	2
14*	VITE TC 4,8 x 19 ZN.AUTOFOR.CROCE	807010087	9
15	VITE T.E. 16x40 8.8 5739 ZINCATA	807010144	1
16	INSERTO 1/2 ESAG. T.RID. M10 0,5-3,5	807020017	4
17*	INSERTO ESAG. T.RID. M5 0,5-3,0	807020020	4

RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
18	DADO M16 UNI5588 MEDIO ZINCATO	807030017	3
19	DADO AUTOBLOCCANTE M10	807030100	2
20	RONDELLA ZN UNI6592 10x20	807040008	4
21	RONDELLA ZN UNI6592 16x30	807040012	6
22	RONDELLA DENTELLATA ZN DIN6798A M10	807040020	4
23	RONDELLA NYLON 5,3 x 10 5MA	807040024	4
24	RIVETTO ACCIAIO ZN MONOBOLT Ø6,4 (2,0-9,5)	807050011	30
25	CENTRALINA SLC	822120028	1
26	PASSACAVO ELEKTROZUBEHOR DG29	824050017	5
27	PASSACAVO ELEKTROZUBEHOR DG13.5	824050031	4
28*	ATTACCHI A COLLARE LEGRAND 319 00	824060021	9
29	QUADRO ELETTRICO FST - VERSIONE 1 - 1P+1P	825010819	1
30*	SCHEMA CABLAGGIO FST - 1P+1P	825040309	1
31	PALLET cm 100 x 65 HT	827060730X	1
32	TAPPO NYLON ESSENTRA Ø30,9 - MAX 3,2mm 62MP1093	827090125X	8
33	GR. 1P FST F016 PRIMARIO - STRATOS 40/1-12	829011791X	1
34	GR. 1P FST F016 SECONDARIO - STRATOS-Z 40/1-8	829011793X	1


RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
35	COIBENTAZIONE GIUNTO 2"	843090110W	4

TUBAZIONI E POMPE COIBENTATE CON MATERIALE CLASSE 1 Sp.9 mm


COIBENTAZIONE SCAMBIATORE SU RICHIETA


PUMP AND PIPING INSULATED WITH TUBE Sp.9 mm

PLATE HEAT EXCHANGER INSULATION ON REQUEST

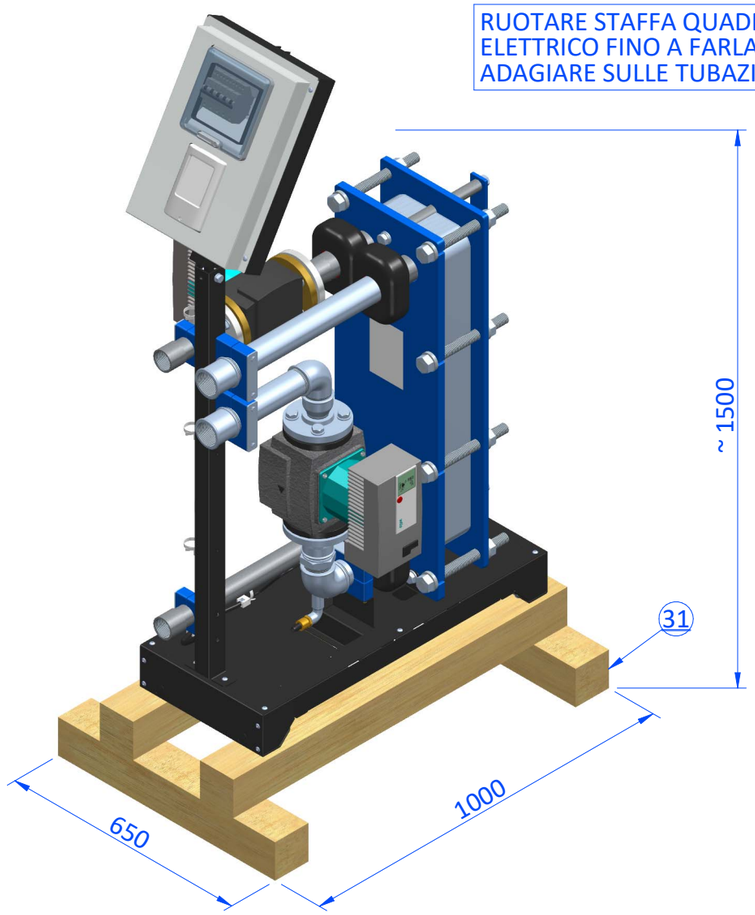

RUOTARE STAFFA QUADRO ELETTRICO FINO A FARLA ADAGIARE SULLE TUBAZIONI

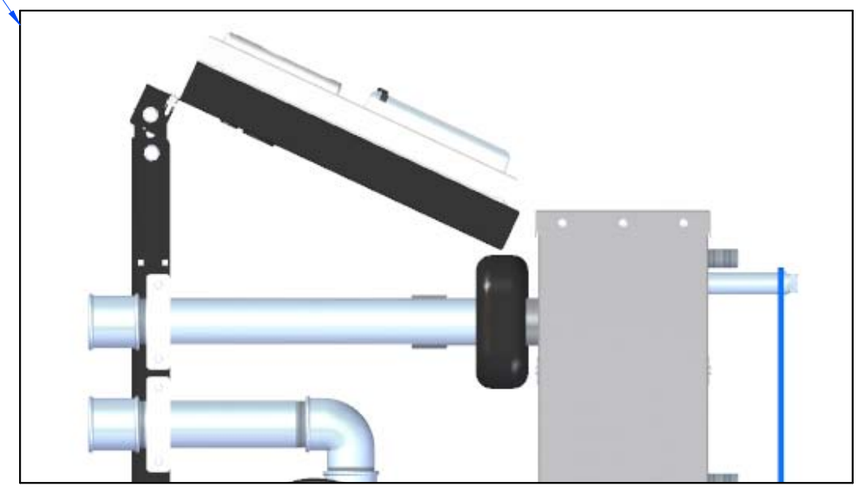

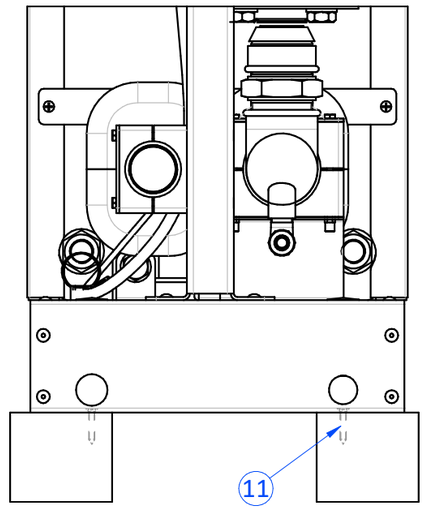

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO / REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE ISO 2768-v		SCALA 1:1 / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 06/05/2021
MATERIALE		APPROVATO T.Fabbri
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 500÷700 - 1P+1P	DISEGNATO M.Venditto
		CODICE 84201D020X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 0 / SOSTITUISCE

• Stampato: 06/05/2021 - Stazione85