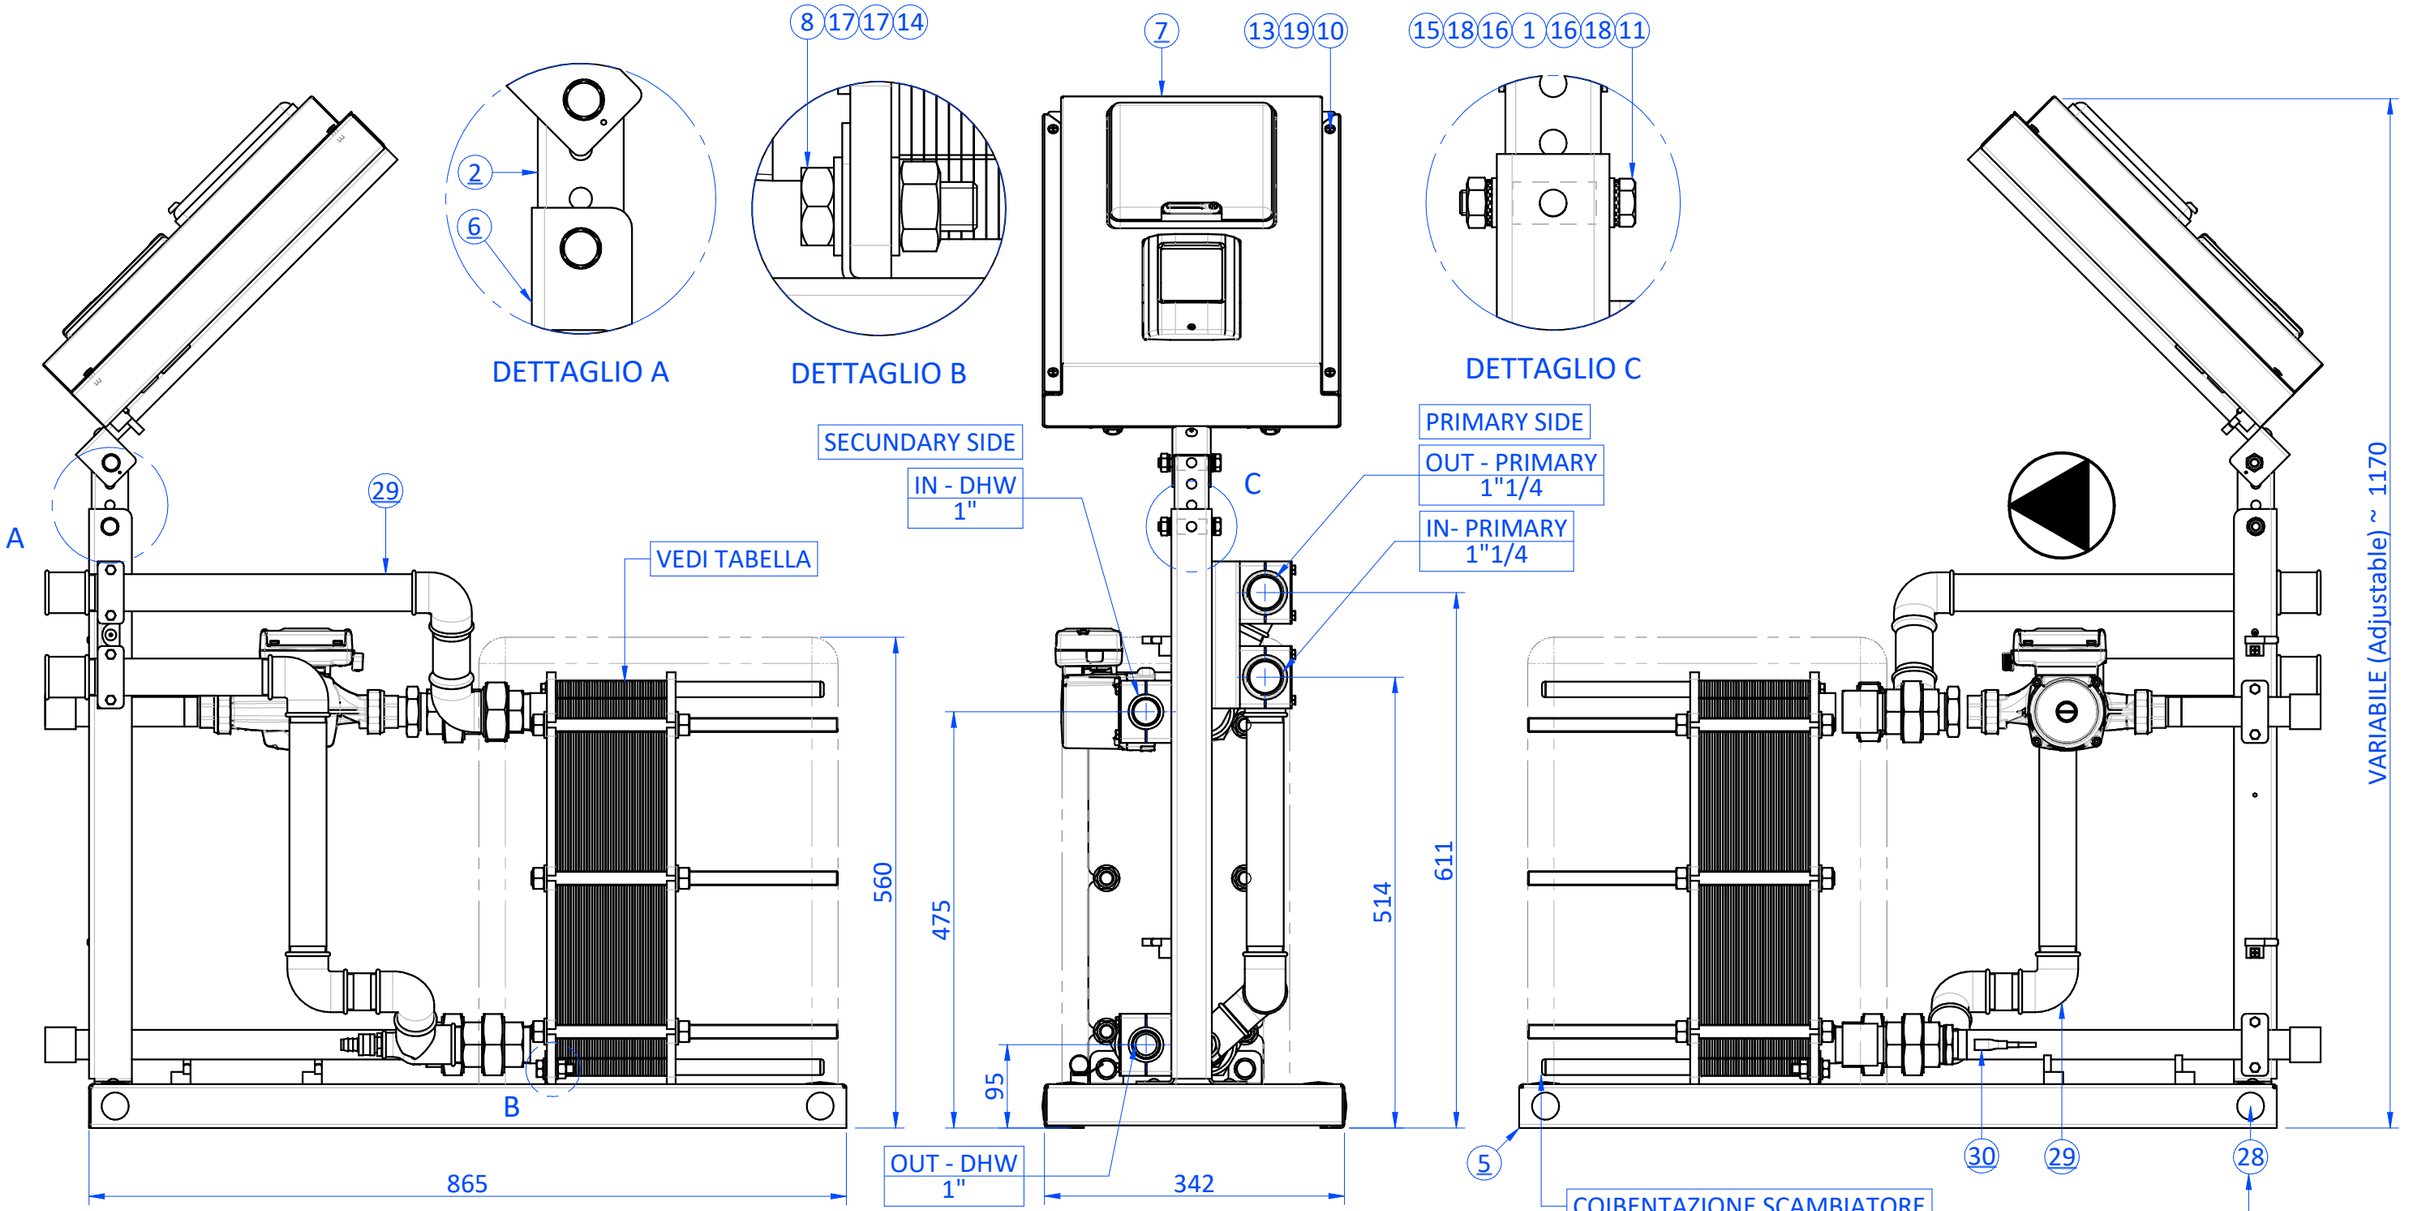



Foglio n° 1 / 3

CODICE	DESCRIZIONE	COD. PHE	Q.TÀ	MODELLO PHE	PESO (kg)
842010140X	FST 55 0P+1P	821K042AHNN009W	1	PHE K042 316H NBR 009 NI	54
842010141X	FST 65 0P+1P	821K042AHNN011W	1	PHE K042 316H NBR 011 NI	55
842010142X	FST 100 0P+1P	821K042AHNN017W	1	PHE K042 316H NBR 017 NI	59,5
842010143X	FST 150 0P+1P	821K042AHNN019W	1	PHE K042 316H NBR 019 NI	60
842010144X	FST 180 0P+1P		1	PHE K042 316H NBR 021 NI	
842010145X	FST 210 0P+1P	821K042AHNN025G	1	PHE K042 316H NBR 025 NI	
842010146X	FST 240 0P+1P	821K042AHNN033W	1	PHE K042 316H NBR 033 NI	64
842010147X	FST 270 0P+1P	821K042AHNN043W	1	PHE K042 316H NBR 043 NI	69

0		DATA	
N°	REVISIONE	APPROVATO	
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	REVISIONATO	
TRATTAMENTO/FINITURA		SCALA 1:7	PESO
MATERIALE		DATA	25/05/2021
		APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 55÷270 - 0P+1P	CODICE	84201D021X
		REVISIONE 0	SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE

• Stampato: 05/05/2022 - Stazione85

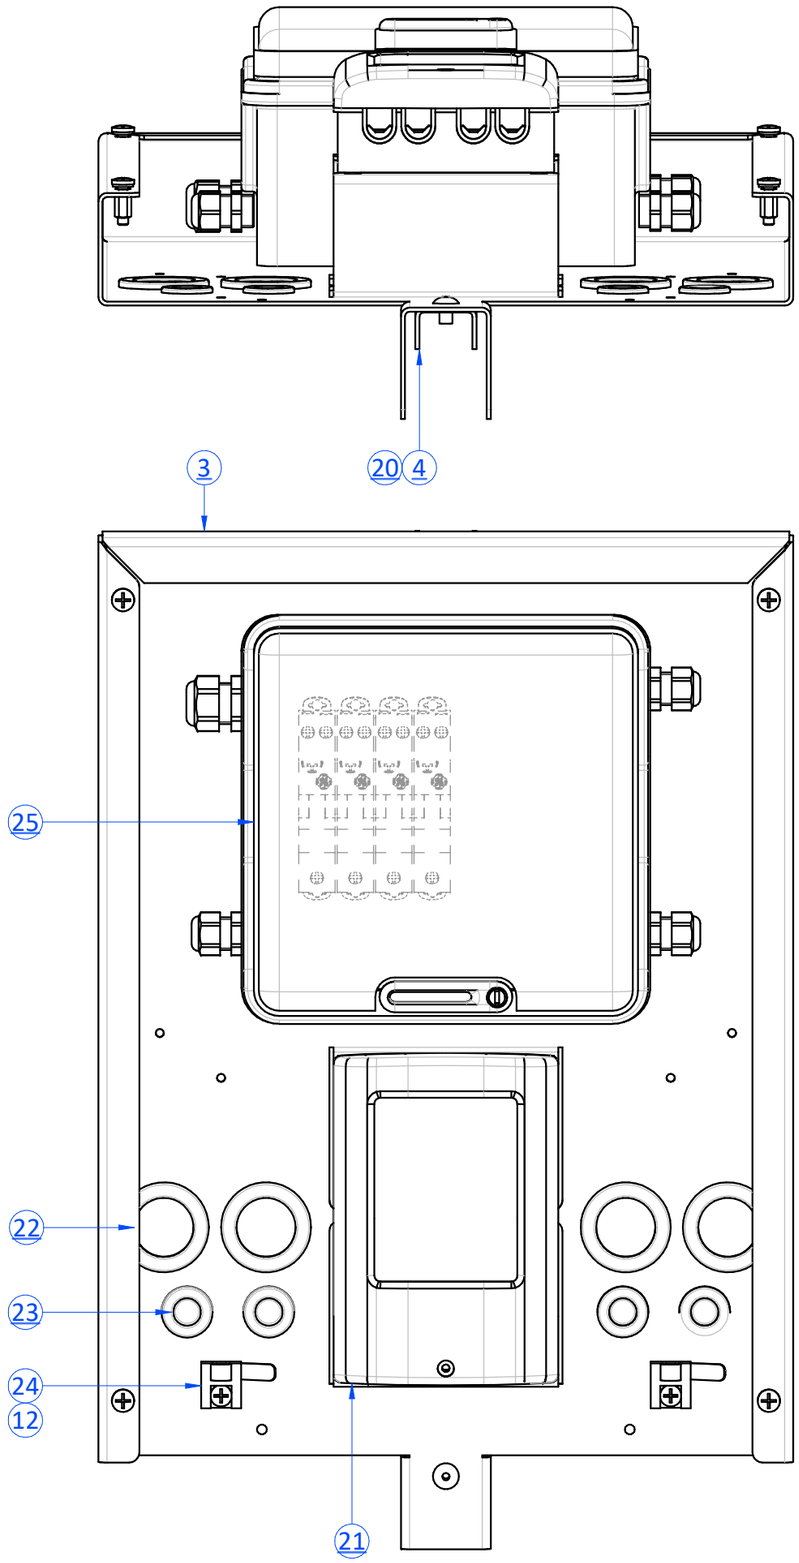

LASCIARE I CAVI PIU' LUNGHI DI CIRCA 200mm PER CONSENTIRE LA REGOLAZIONE
IN ALTEZZA E INCLINAZIONE DELLA STAFFA QUADRO

NOTE PER ASSEMBLAGGIO ELETTRICO


- SCHEMA CABLAGGIO : FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE DEDICATA DEL MANUALE TECNICO
- CENTRALINA NON CONFIGURATA: LIMITARSI AD EFFETTUARE IL TEST DI FUNZIONAMENTO DELLE POMPE
- TENERE SEPARATI I CAVI DELLE SONDE DA QUELLI DI POTENZA (DISTANZA MINIMA: 5cm)
- NON POSARE CAVI SONDE VICINO A MOTORI DELLE POMPE O INTERRUTTORI (DISTANZA MINIMA: 20cm)

Caution

NOTES FOR ELECTRICAL ASSEMBLY

- *WIRING DIAGRAM: REFER TO THE DEDICATED SECTION OF THE TECHNICAL MANUAL*
- *REGULATION UNIT NOT CONFIGURED: LIMIT TO PERFORM PUMP OPERATION TEST*
- *KEEP PROBE CABLES SEPARATED FROM POWER CABLES (MINIMUM DISTANCE: 5cm)*
- *DO NOT INSTALL PROBE CABLES NEAR PUMP MOTORS OR SWITCHES (MINIMUM DISTANCE: 20cm)*

Caution

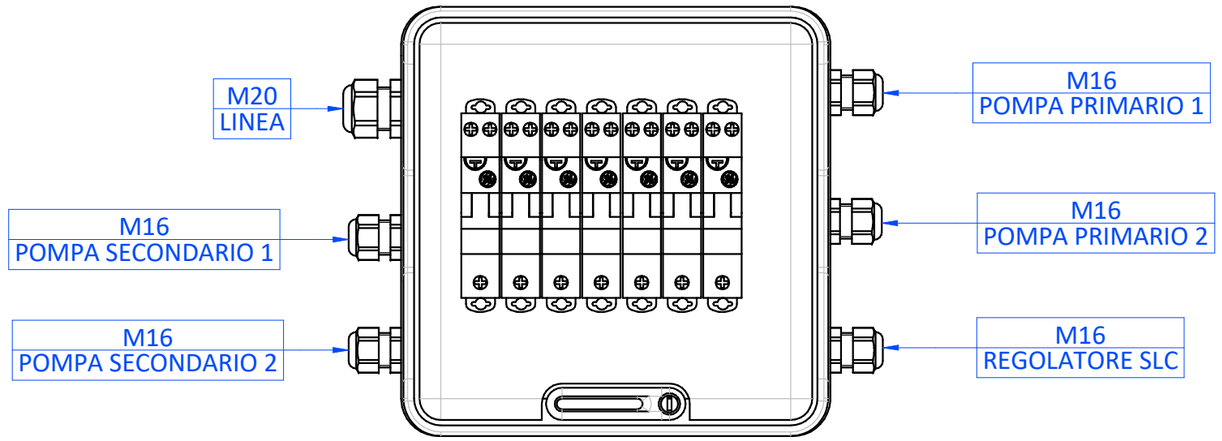

0		DATA	
N°	REVISIONE	APPROVATO	
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	REVISIONATO	
		SCALA 1:3 / PESO	
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	25/05/2021
MATERIALE		APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	M.Venditto
fiorini INDUSTRIES	OGGETTO: FST 55÷270 - 0P+1P	CODICE	84201D021X
e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197		REVISIONE / SOSTITUISCE	0


QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE


• Stampato: 05/05/2022 - Stazione85


RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
1	TUBO SS 3/8" ZINCATO SERIE MEDIA L=34 LL	803010003	2
2	MONTANTE REGOLABILE Q.E. FST RAL9005	804101500X	1
3	SCHIENALE Q.E. FST RAL9005	804101501X	1
4	RINFORZO STAFFA QE FST RAL9005	804101783X	1
5	BASAMENTO FST K042 RAL9005	804101794X	1
6	MONTANTE SOSTEGNO QE FST K042 RAL9005	804162354X	1
7	COPERCHIO Q.E. FST	804480674X	1
8	VITE T.E. 12x35 8.8 5739 ZINCATA	807010032	2
9	VITE TPS 6x35 DIN 7505 ZINC.TRUC.	807010071	4
10	VITE TC 5x20 UNI7687 IMPR.CROCE GEOMET 321 A	807010080	4

RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
11	VITE T.E. 10x65 8.8 5739 ZINCATA	807010083	2
12	VITE TC 4,8 x 19 ZN.AUTOFOR.CROCE	807010087	8
13	INSERTO ESAG. T.RID. M5 0,5-3,0	807020020	4
14	DADO M12 UNI5588 MEDIO ZINCATO	807030015	2
15	DADO AUTOBLOCCANTE M10	807030100	2
16	RONDELLA ZN UNI6592 10x20	807040008	3
17	RONDELLA ZN UNI6592 12x24	807040009	4
18	RONDELLA DENTELLATA ZN DIN6798A M10	807040020	4
19	RONDELLA NYLON 5,3 x 10 5MA	807040024	4
20	RIVETTO ACCIAIO ZN MONOBOLT Ø6,4 (2,0-9,5)	807050011	5

RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
21	CENTRALINA SLC	822120028	1
22	PASSACAVO ELEKTROZUBEHOR DG29	824050017	4
23	PASSACAVO ELEKTROZUBEHOR DG13.5	824050031	4
24	ATTACCHI A COLLARE LEGRAND 319 00	824060021	8
25	QUADRO ELETTRICO FST - VERSIONE 6 - 0P+1P	825010824	1
26*	SCHEMA CABLAGGIO FST - 0P+1P	825040311	1
27	PALLET cm 100 x 65 HT	827060730X	1
28	TAPPO NYLON ESSENTRA Ø30,9 - MAX 3,2mm 62MP1093	827090125X	8
29	GR. 0P FST K042 PRIMARIO	829010509X	1
30	GR. 1P FST K042 SECONDARIO	829011833X	1

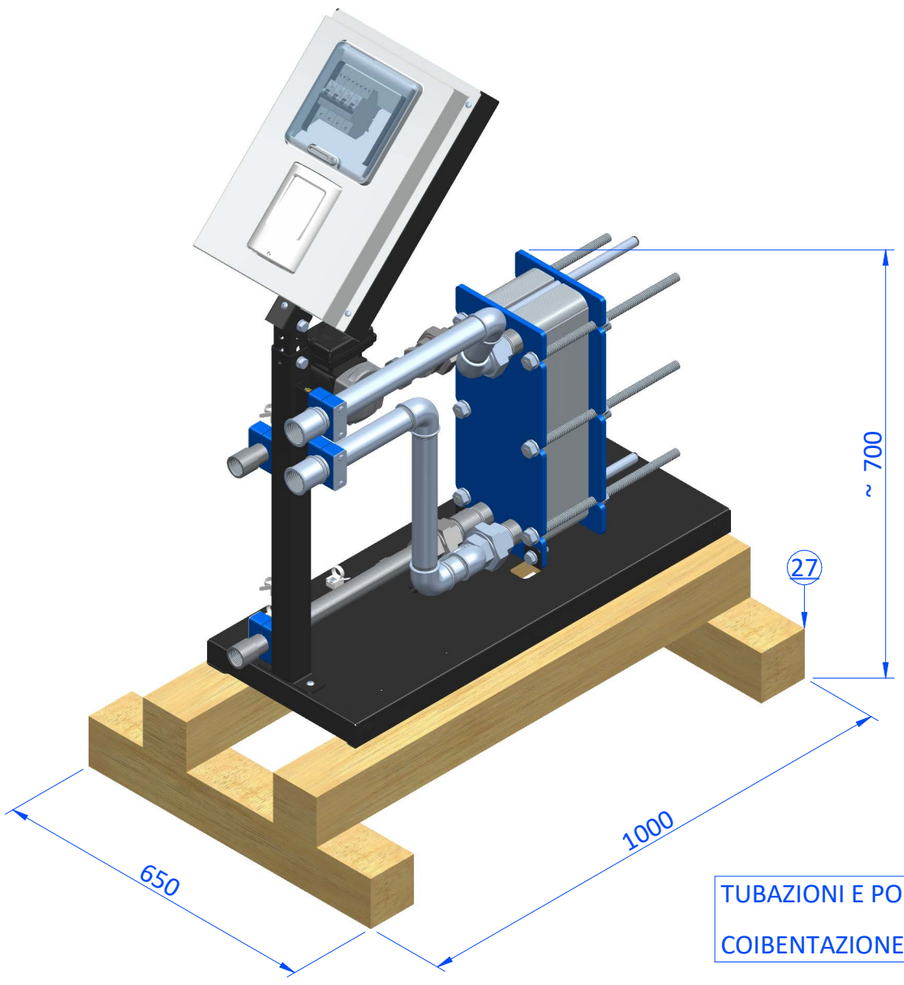

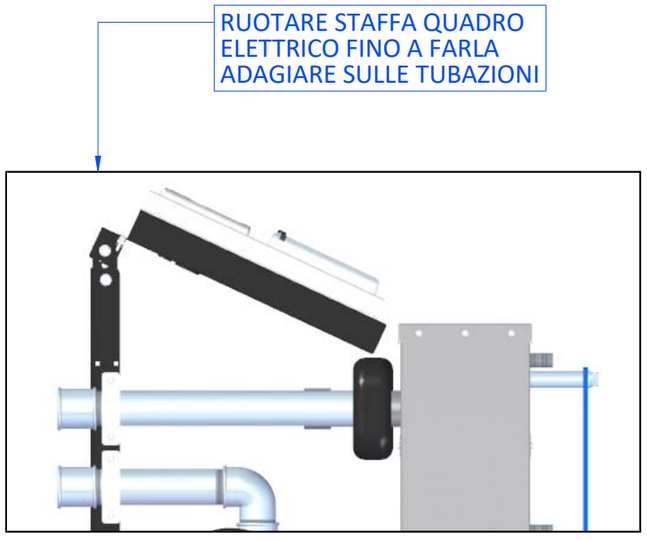

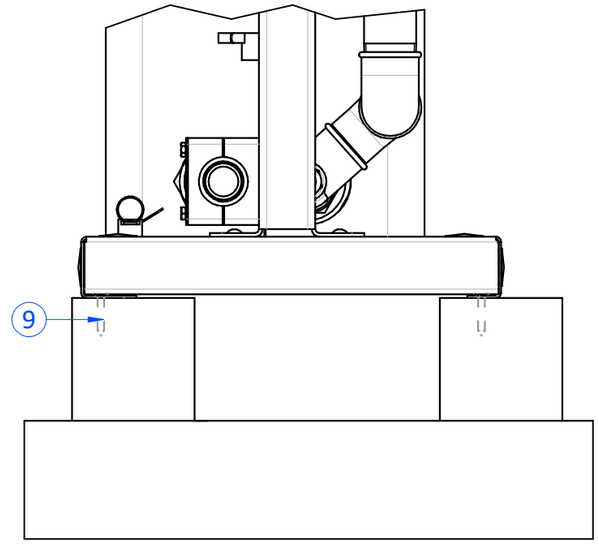

TUBAZIONI E POMPE COIBENTATE CON MATERIALE CLASSE 1 Sp.9 mm

COIBENTAZIONE SCAMBIATORE SU RICHIETA

PUMP AND PIPING INSULATED WITH TUBE Sp.9 mm

PLATE HEAT EXCHANGER INSULATION ON REQUEST

Foglio n° 3 / 3

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO / REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE ISO 2768-v		SCALA 1:1 / PESO
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 25/05/2021
MATERIALE		APPROVATO T.Fabbri / DISEGNATO M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 55÷270 - 0P+1P	CODICE 84201D021X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 0 / SOSTITUISCE

• Stampato: 05/05/2022 - Stazione85