
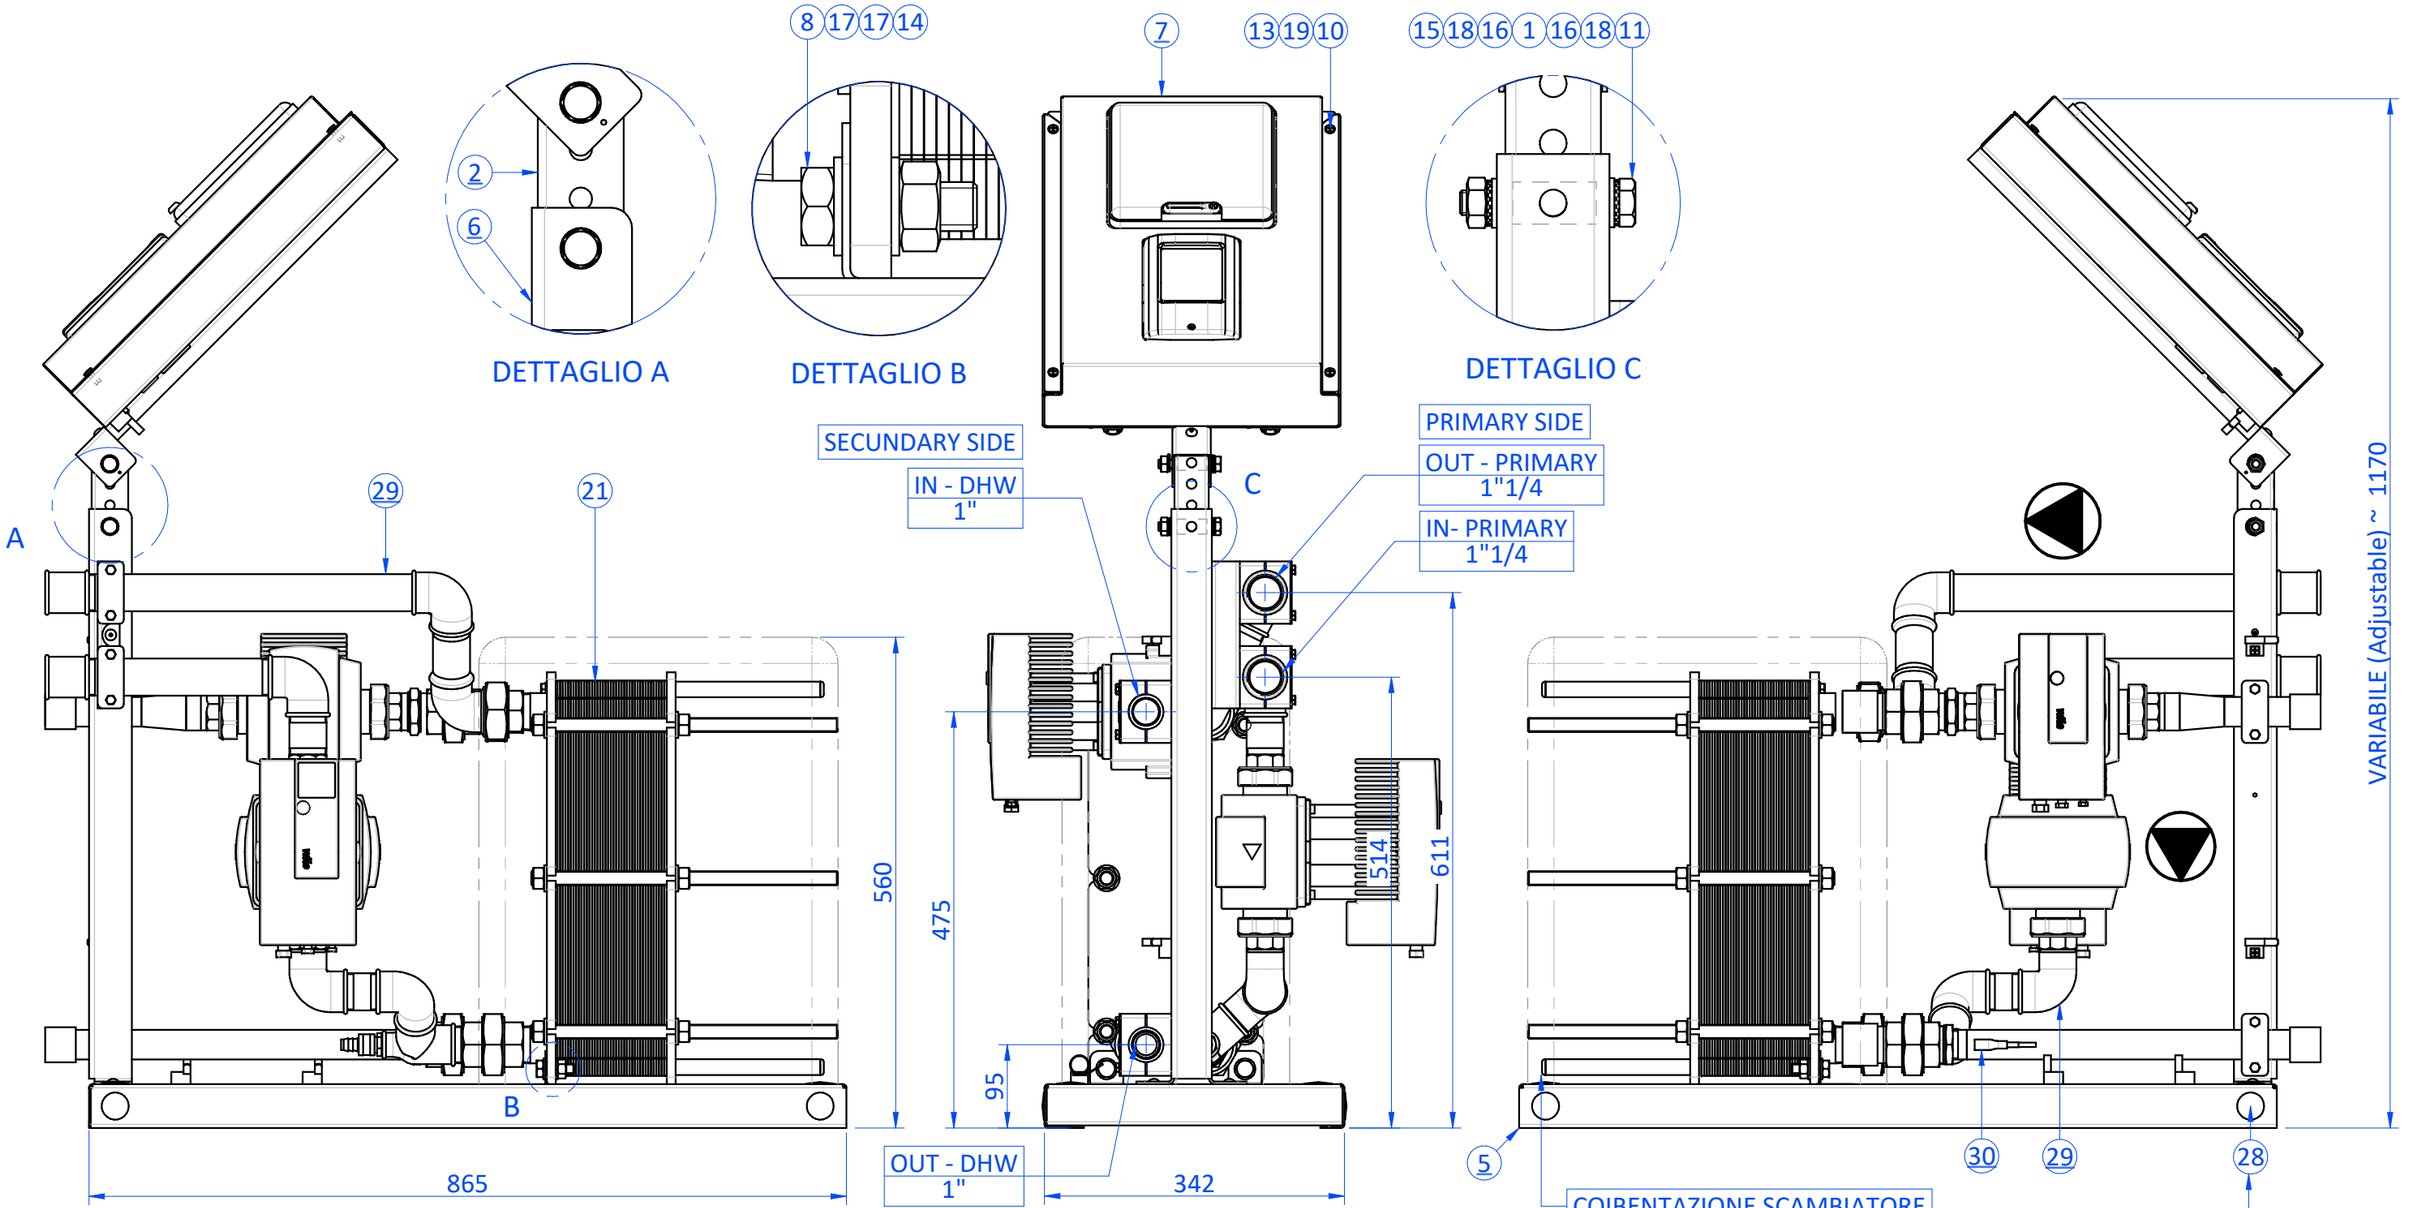


Foglio n° 1 / 3

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO / REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE: ISO 2768-v		SCALA 1:7 · PESO 97,3 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA: 25/08/2021
MATERIALE		APPROVATO: T.Fabbri
		DISEGNATO: M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 330 1P+1P	CODICE: 842010122X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 0 · SOSTITUISCE

• Stampato: 26/08/2021 - Stazione85

Copia locale del: 22/09/2023 - 10:46

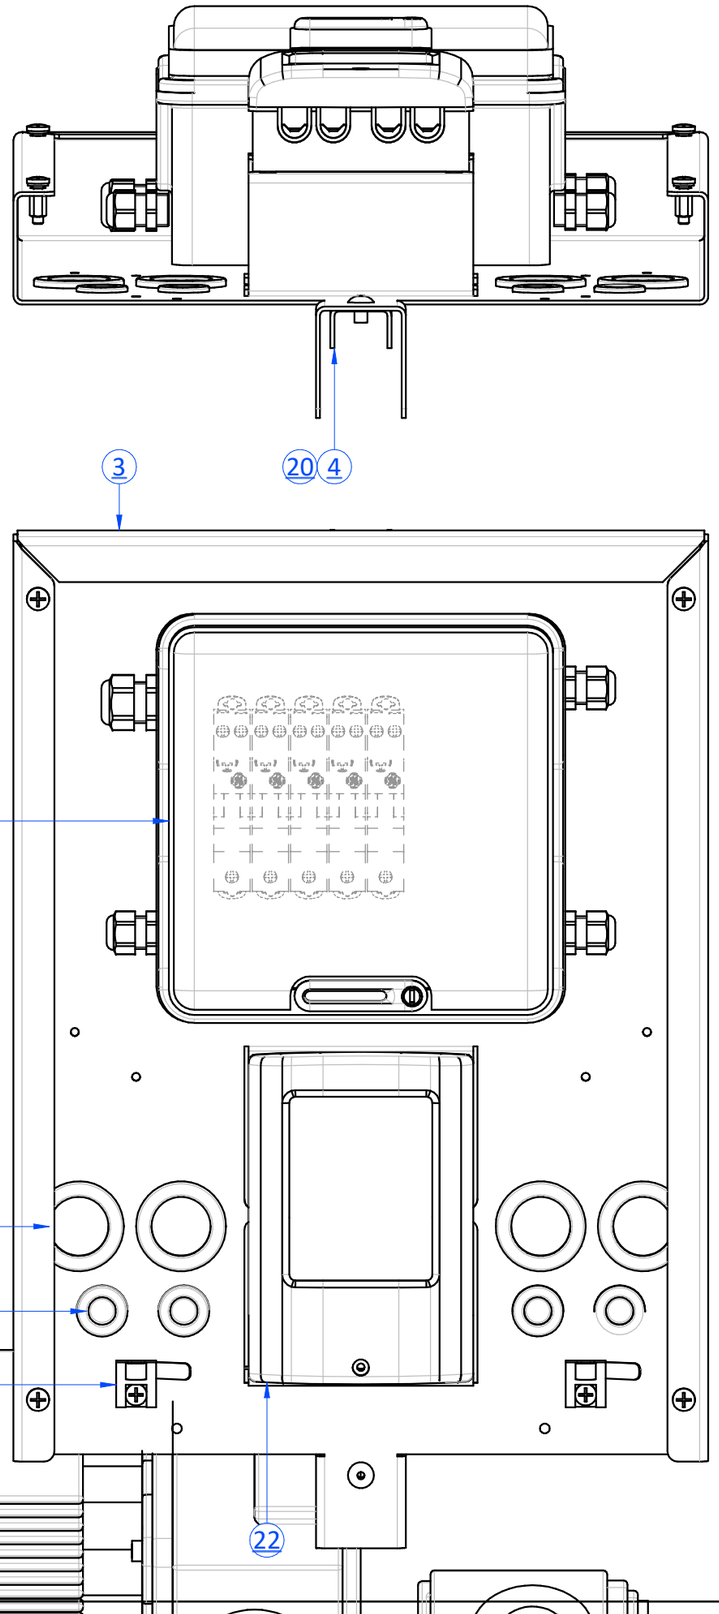

LASCIARE I CAVI PIU' LUNGHI DI CIRCA 200mm PER CONSENTIRE LA REGOLAZIONE
IN ALTEZZA E INCLINAZIONE DELLA STAFFA QUADRO

NOTE PER ASSEMBLAGGIO ELETTRICO


- SCHEMA CABLAGGIO : FARE RIFERIMENTO ALLA SEZIONE DEDICATA DEL MANUALE TECNICO
- CENTRALINA NON CONFIGURATA: LIMITARSI AD EFFETTUARE IL TEST DI FUNZIONAMENTO DELLE POMPE
- TENERE SEPARATI I CAVI DELLE SONDE DA QUELLI DI POTENZA (DISTANZA MINIMA: 5cm)
- NON POSARE CAVI SONDE VICINO A MOTORI DELLE POMPE O INTERRUTTORI (DISTANZA MINIMA: 20cm)

Caution

NOTES FOR ELECTRICAL ASSEMBLY

- *WIRING DIAGRAM: REFER TO THE DEDICATED SECTION OF THE TECHNICAL MANUAL*
- *REGULATION UNIT NOT CONFIGURED: LIMIT TO PERFORM PUMP OPERATION TEST*
- *KEEP PROBE CABLES SEPARATED FROM POWER CABLES (MINIMUM DISTANCE: 5cm)*
- *DO NOT INSTALL PROBE CABLES NEAR PUMP MOTORS OR SWITCHES (MINIMUM DISTANCE: 20cm)*

Caution

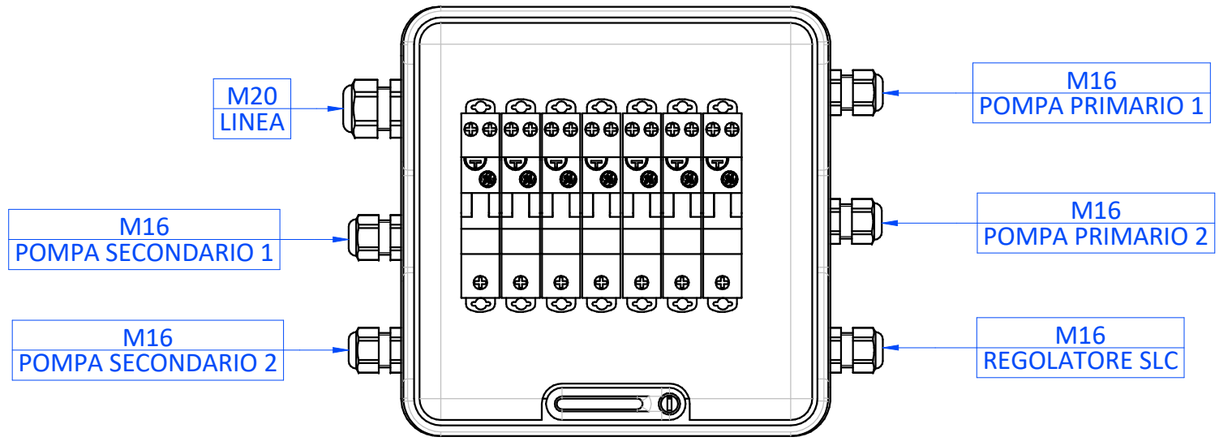

0		DATA	
N°	REVISIONE	APPROVATO	
		REVISIONATO	
TOLLERANZA GENERALE	ISO 2768-v	SCALA 1:3	PESO 97,3 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA	25/08/2021
MATERIALE		APPROVATO	T.Fabbri
		DISEGNATO	M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 330 1P+1P	CODICE	842010122X
		REVISIONE 0	SOSTITUISCE

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE


• Stampato: 26/08/2021 - Stazione85


Copia locale del: 22/09/2023 - 10:46


RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
1	TUBO SS 3/8" ZINCATO SERIE MEDIA L=34 LL	803010003	2
2	MONTANTE REGOLABILE Q.E. FST RAL9005	804101500X	1
3	SCHIENALE Q.E. FST RAL9005	804101501X	1
4	RINFORZO STAFFA QE FST RAL9005	804101783X	1
5	BASAMENTO FST K042 RAL9005	804101794X	1
6	MONTANTE SOSTEGNO QE FST K042 RAL9005	804162354X	1
7	COPERCHIO Q.E. FST	804480674X	1
8	VITE T.E. 12x35 8.8 5739 ZINCATA	807010032	2
9	VITE TPS 6x35 DIN 7505 ZINC.TRUC.	807010071	4
10	VITE TC 5x20 UNI7687 IMPR.CROCE GEOMET 321 A	807010080	4

RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
11	VITE T.E. 10x65 8.8 5739 ZINCATA	807010083	2
12	VITE TC 4,8 x 19 ZN.AUTOFOR.CROCE	807010087	8
13	INSERTO ESAG. T.RID. M5 0,5-3,0	807020020	4
14	DADO M12 UNI5588 MEDIO ZINCATO	807030015	2
15	DADO AUTOBLOCCANTE M10	807030100	2
16	RONDELLA ZN UNI6592 10x20	807040008	3
17	RONDELLA ZN UNI6592 12x24	807040009	4
18	RONDELLA DENTELLATA ZN DIN6798A M10	807040020	4
19	RONDELLA NYLON 5,3 x 10 5MA	807040024	4
20	RIVETTO ACCIAIO ZN MONOBOLT Ø6,4 (2,0-9,5)	807050011	5

RIF	DESCRIZIONE	CODICE	Q.tà
21	PHE K042 INOX316 PIASTRE H NBR 10bar 043 N.I.	821K042AHN N043W	1
22	CENTRALINA SLC	822120028	1
23	PASSACAVO ELEKTROZUBEHOR DG29	824050017	4
24	PASSACAVO ELEKTROZUBEHOR DG13.5	824050031	4
25	ATTACCHI A COLLARE LEGRAND 319 00	824060021	8
26	QUADRO ELETTRICO FST - VERSIONE 1 - 1P+1P	825010819	1
27	PALLET cm 100 x 65 HT	827060730X	1
28	TAPPO NYLON ESSENTRA Ø30,9 - MAX 3,2mm 62MP1093	827090125X	8
29	GR. 1P FST K042 PRIMARIO - STRATOS PARA 30/1-12	829011973X	1
30	GR. 1P FST K042 SECONDARIO - STRATOS-Z 30/1-8	829011974X	1

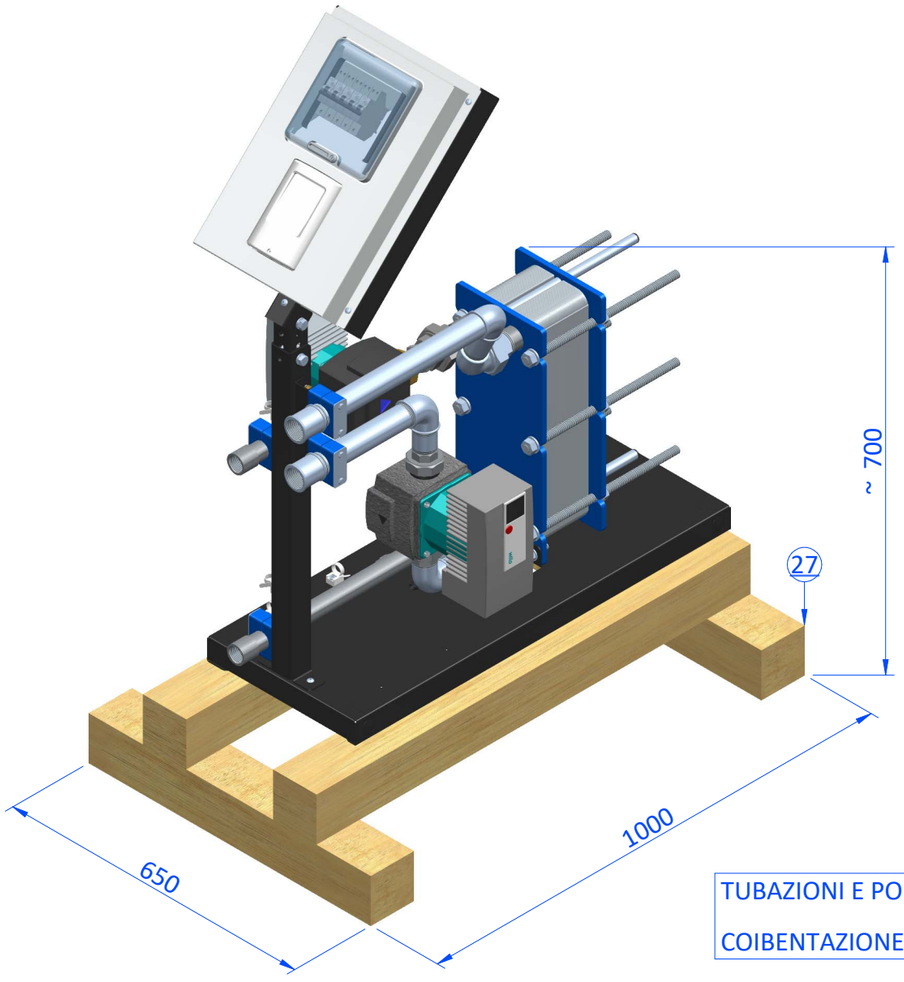

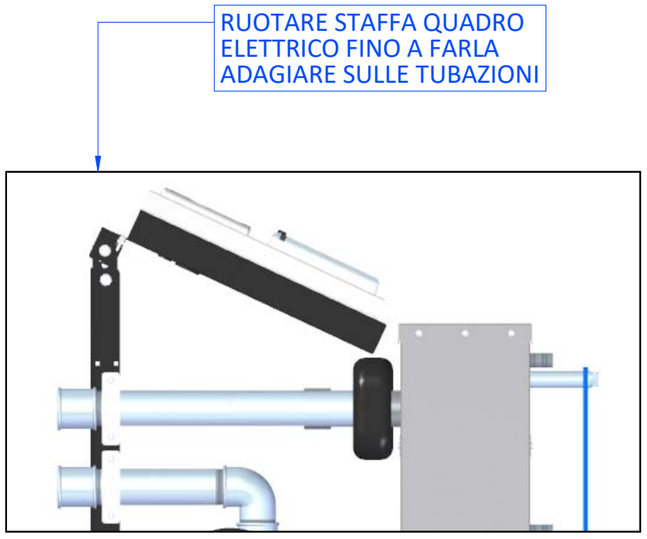

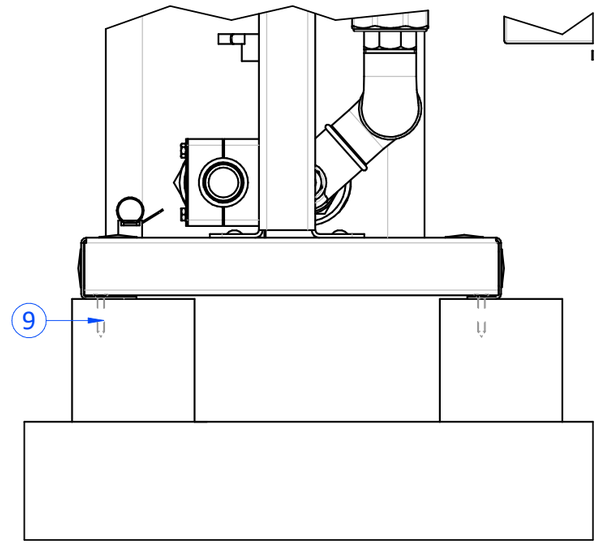

TUBAZIONI E POMPE COIBENTATE CON MATERIALE CLASSE 1 Sp.9 mm

COIBENTAZIONE SCAMBIATORE SU RICHIETA

PUMP AND PIPING INSULATED WITH TUBE Sp.9 mm

PLATE HEAT EXCHANGER INSULATION ON REQUEST

Foglio n° 3 / 3

0		DATA
N°	REVISIONE	APPROVATO / REVISIONATO
TOLLERANZA GENERALE ISO 2768-v		SCALA 1:1 / PESO 97,3 kg
TRATTAMENTO/FINITURA		DATA 25/08/2021
MATERIALE		APPROVATO T.Fabbri / DISEGNATO M.Venditto
fiorini INDUSTRIES e-mail:ufftecn@fiorinigroup.it tel. (+39)0543 723197	OGGETTO: FST 330 1P+1P	CODICE 842010122X
QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI SENZA LA NOSTRA APPROVAZIONE		REVISIONE 0 / SOSTITUISCE

• Stampato: 26/08/2021 - Stazione85

Copia locale del: 22/09/2023 - 10:46