# Foglio di costruzione

**Progetto:**

Data: 02/10/2025


Persona di riferimento:
Telefono diretto:

Scambiatore di calore ispezionabile

Versione: 4.19.16 (20/1/4)

| **Pos.:** | **Apparecchio F 3017-61-1-NH** |
|---|---|

**Scala disegno**

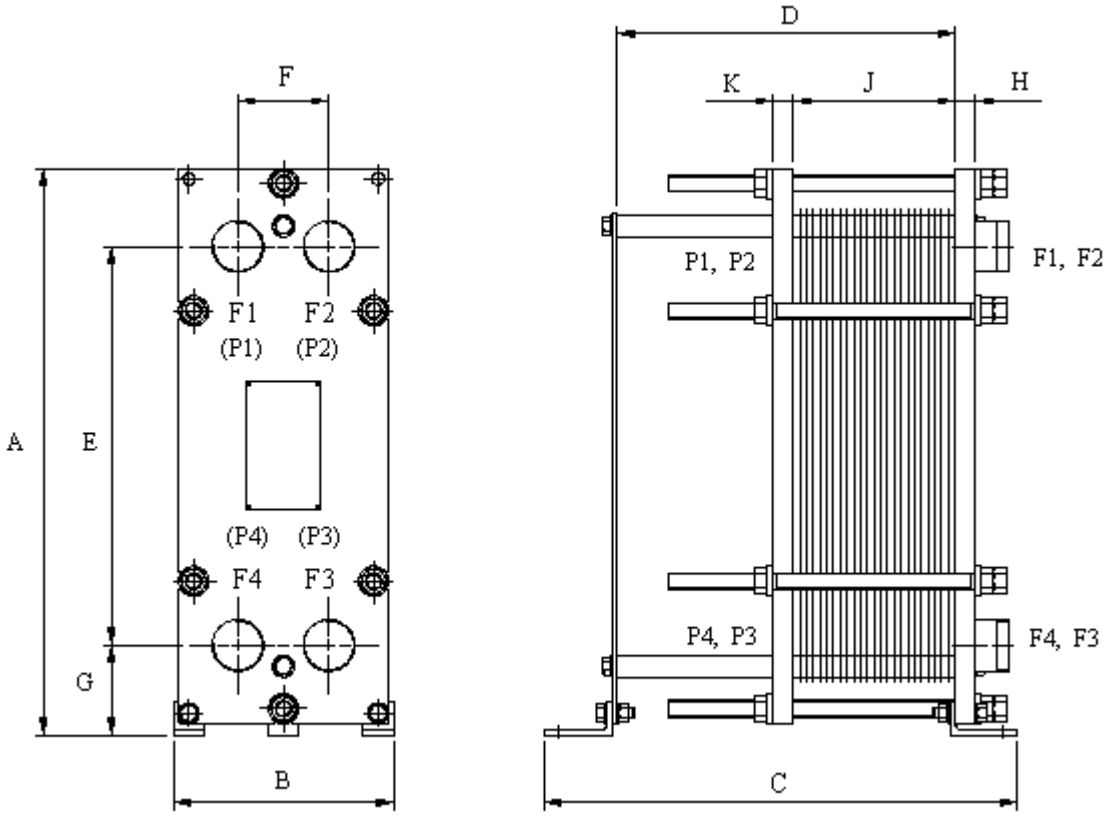


| **Scheda dimensionale [ mm, inch], Max. n° di piastre 80** | | **:mm** | **:inch** |
|---|---|---|---|
| A: | Altezza totale | :912 | :35.9 |
| B: | Larghezza totale | :400 | :15.7 |
| C: | Lunghezza totale | :616 | :24.3 |
| D: | Lunghezza guida | :495 | :19.5 |
| E: | Interasse tra connessioni, verticale | :620 | :24.4 |
| F: | Interasse tra connessioni, orizzontale | :188 | :7.4 |
| G: | Distanza tra asse della connessione e terra | :180 | :7.1 |
| H: | Spessore piastra fissa | :30 | :1.2 |
| K: | Spessore piastra mobile | :25 | :1.0 |
| J: | Lunghezza del pacco piastre | :158.6 | :6.2 |

**Connessioni**

Lato caldo: F1 => F4 :
Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 65,
NBR HT, per flange PN 16, EN 1092-1, 8 fori

Lato freddo: F3 => F2 :
Attacco flangiato rivestito in gomma, DN 65,
NBR HT, per flange PN 16, EN 1092-1, 8 fori

Soggetto a modifica