
**Da:** **Carmine Sommella** studiotecnicosommella@gmail.com
**Oggetto:** Hotel Via della Vite - Roma
**Data:** 20 luglio 2025 alle ore 11:11
**A:** Fabio Meoni fabio@agenziacombusti.com
**Cc:** STUDIO TECNICO SPS studiotecnicosps@gmail.com, edoardo.contardi@gmail.com

Ciao Fabio,

Stiamo progettando l'idrico sanitario per un albergo a Roma in via della vite composto da 15 camere.

I bagni in tutto sono 22 (includendo anche quelli delle aree comuni e SPA).

Abbiamo calcolato il seguente fabbisogno secondo il nostro foglio di calcolo.

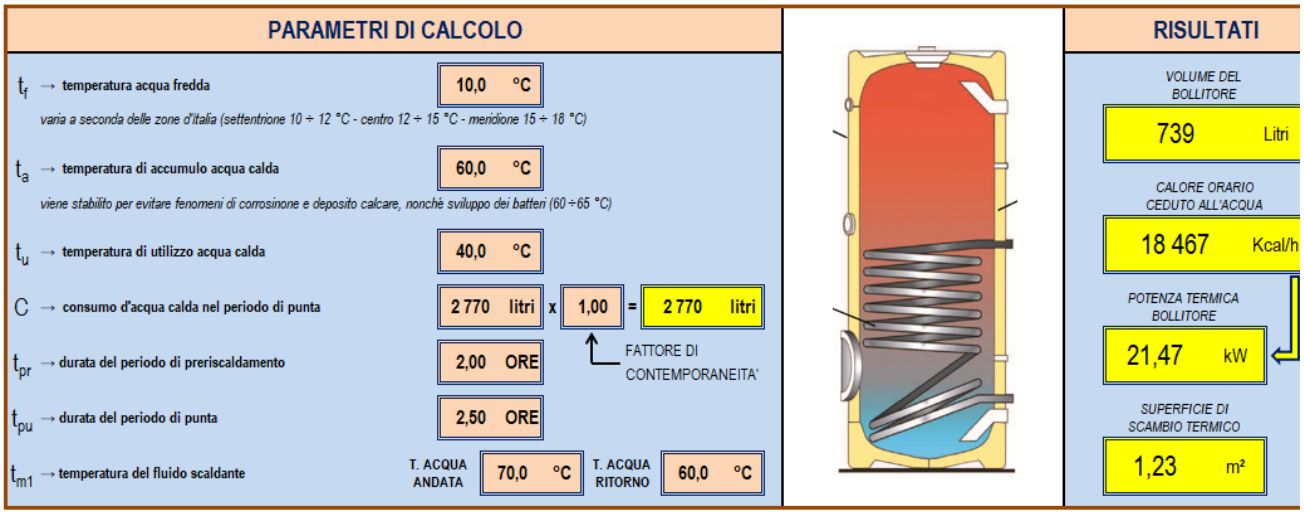


Vorremmo adottare due preparatori rapidi di ACS in parallelo associati a due boiler.

Le caldaie saranno due da 30-35 kW ed ognuna alimenterà un preparatore rapido.

Avevo pensato a due boiler da 500 litri serviti ciascuno da un AQUAFAST 12-35. La dimensione massima dei boiler non dovrà essere superiore a 800 mm per motivi di passaggio attraverso un corridoio.

Puoi fare una verifica alle condizioni indicate nella tabella sopra riportata?

Necessita selezione e quotazione con prezzo netto installatore.

Grazie e a presto.
Carmine

**Studio di progettazione impianti**
ing. Carmine Sommella
Via La Fiora Alta snc, Terracina (LT)
Tel. 393.33.50.563
Email : studiotecnicosommella@gmail.com

--
Questo messaggio è stato analizzato con Libraesva ESG ed è risultato non infetto.