# Foglio di costruzione

**Progetto:**

Data: 02/10/2019


Persona di riferimento:
Telefono diretto:

Scambiatore di calore ispezionabile

Versione: 1.08.6.8

| **Pos.:** | **Apparecchio F 10-19-1-NH** |
|---|---|

**Scala disegno**

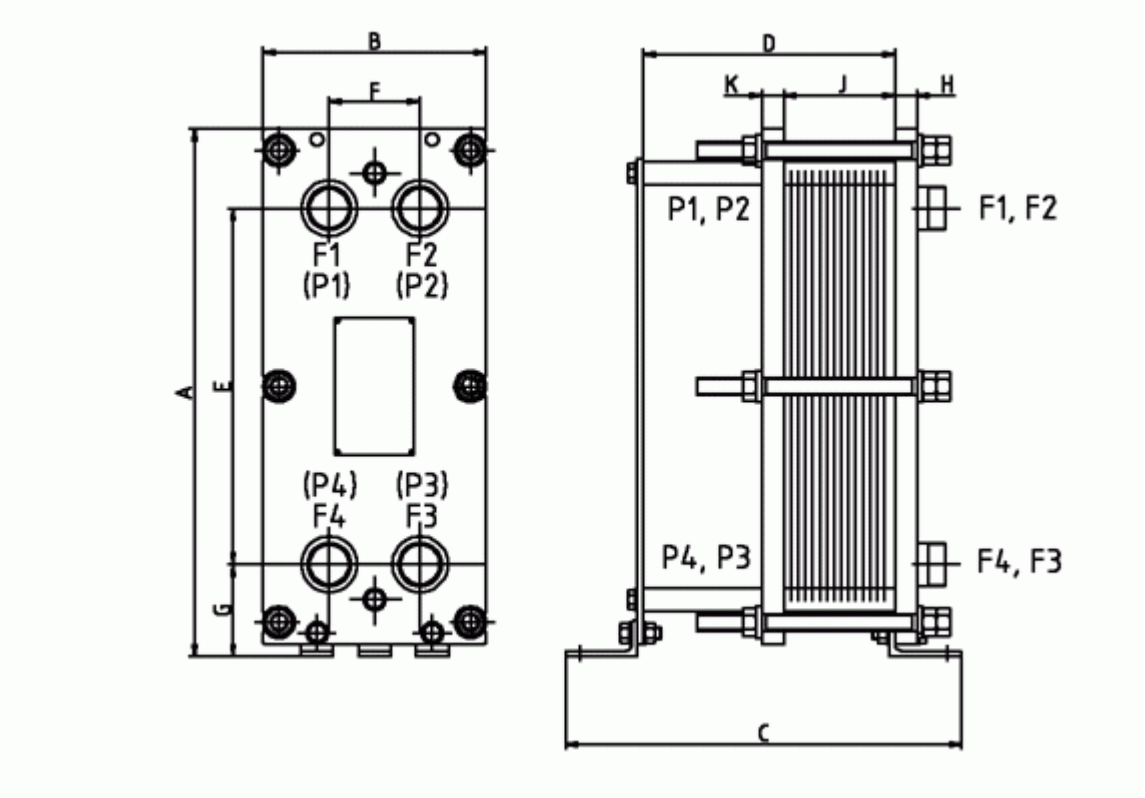


| **Scheda dimensionale [ mm, inch], Max. n° di piastre 30** | | **:mm** | **:inch** |
|---|---|---|---|
| A: | Altezza totale | :732.5 | :28.8 |
| B: | Larghezza totale | :310 | :12.2 |
| C: | Lunghezza totale | :343 | :13.5 |
| D: | Lunghezza guida | :253 | :10.0 |
| E: | Interasse tra connessioni, verticale | :494 | :19.4 |
| F: | Interasse tra connessioni, orizzontale | :126 | :5.0 |
| G: | Distanza tra asse della connessione e terra | :128 | :5.0 |
| H: | Spessore piastra fissa | :20 | :0.8 |
| K: | Spessore piastra mobile | :20 | :0.8 |
| J: | Lunghezza del pacco piastre | :55.1 | :2.2 |

**Connessioni**

| | |
|---|---|
| Lato caldo: | F1 => F4 :<br>Filettato maschio, DN 50,<br>Acciaio inossidabile, G 2" |
| Lato freddo: | F3 => F2 :<br>Filettato maschio, DN 50,<br>Acciaio inossidabile, G 2" |

Soggetto a modifica