
LINEA SYSTEMA VRF REVISIONE

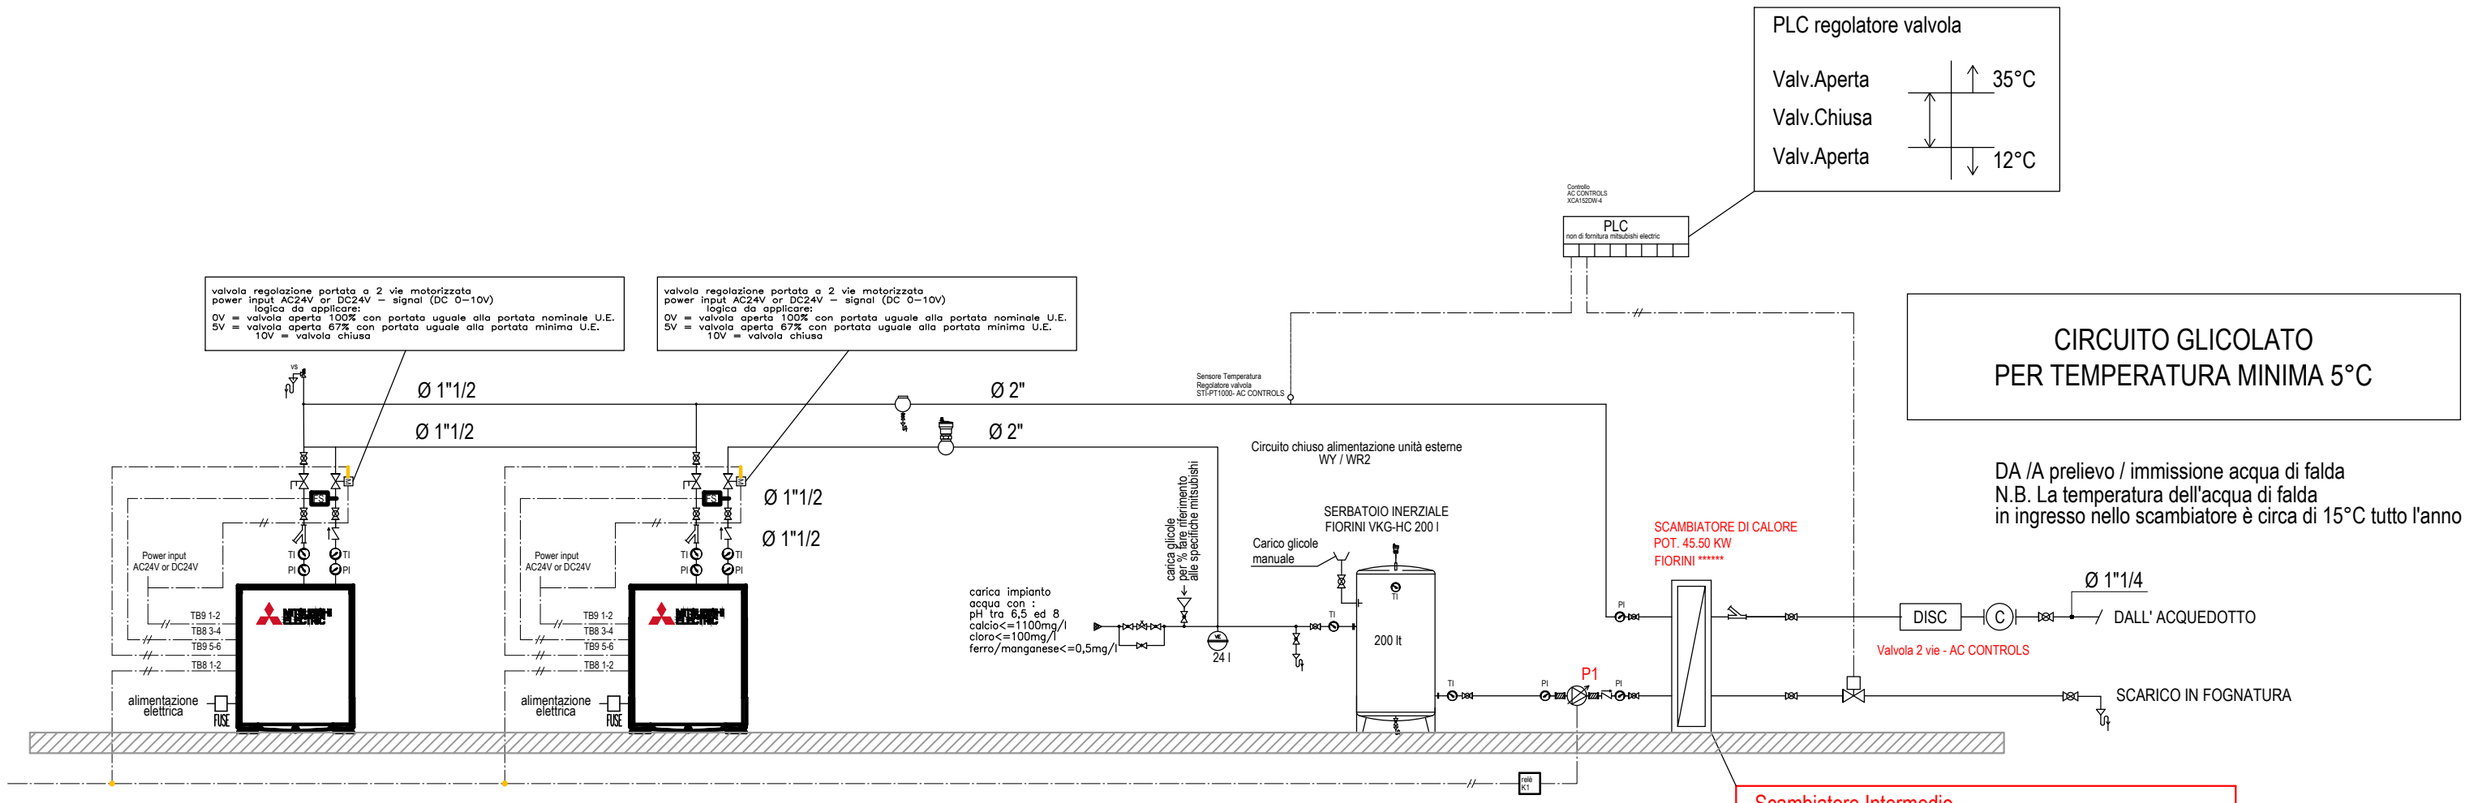

CIRCUITO GLICOLATO
PER TEMPERATURA MINIMA 5°C

DA /A prelievo / immissione acqua di falda
N.B. La temperatura dell'acqua di falda
in ingresso nello scambiatore è circa di 15°C tutto l'anno

U.E.02-
marca MITSUBISHI
modello PQRY-P200-YLM-A1
PORTATA ACQUA 5.76 mc/h
P cool 22.40 kw - P heat 25.00 kw

U.E.01- SYSTEM 1 -
marca MITSUBISHI
modello PQRY-P250-YLM-A1
PORTATA ACQUA 5.76 mc/h
P cool 28.0 kw - P heat 31.50 kw

Elettropompa a velocità variabile P1
Portata acqua massima P1 = 10 mc/h
Prevalenza Q = 6 m.c.a.
WILO YONOS MAXO -I 40/0.5-12

N.B. la prevalenza deve soperire
le perdite di carico circuito chiuso

WILO YONOS MAXO -I 40/0.5-12
DATI ELETTRICI
consumo massimo corrente 0.55 kw
tensione monofase

Scambiatore Intermedio
Potenza termica scambiatore = 40/45.50 KW

CIRCUITO PRIMARIO REGIME INVERNALE
Temp.ingresso/uscita : 15°C / 10°C

CIRCUITO PRIMARIO REGIME ESTIVO
Temp.ingresso/uscita : 40°C /35°C

CIRCUITO SECONDARIO REGIME INVERNALE
Temp.ingresso/uscita : 8.5°C /13.50°C

CIRCUITO SECONDARIO REGIME ESTIVO
Temp.ingresso/uscita : 15°C / 20°C