

DIMENSIONE DEI SINGOLI SCARICHI

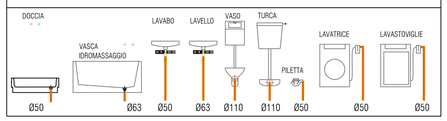


NOTA BENE: Tutte le tubazioni devono avere pendenza almeno pari all'1,0%

PARTICOLARE COLLETTORE IMPIANTO IDRICO SANITARIO




PARTICOLARE TUBAZIONI INTERRATE ESTERNE

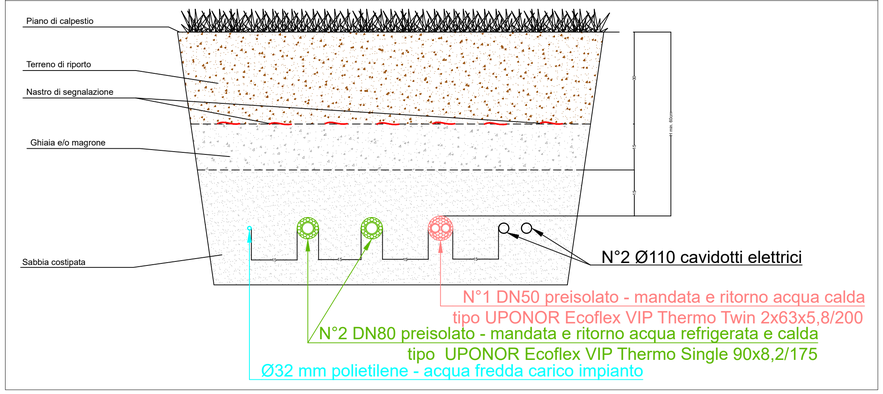


Legenda

- Tubazioni di collegamento tra centrale tecnologica e UTA
  plastica preisolata tipo Uponor Ecoflex Thermo Twin
- Tubazioni per riscaldamento/raffrescamento
  acciaio nero, isolamento in elastomero espanso a cellule chiuse
- Tubazioni scarico condensa per le unità interne
  materiale plastico, pendenza minima 1,0 %
- Fan-coil idronico a pavimento
  tipo Sabiana mod. CRC-ECM
- Fan-coil idronico a cassetta
  tipo Sabiana mod. SK-ECM
- TA Sonda di temperatura ambiente fancoils
  comando fancoils

LAYOUT TUBAZIONI PIANO INTERRATO

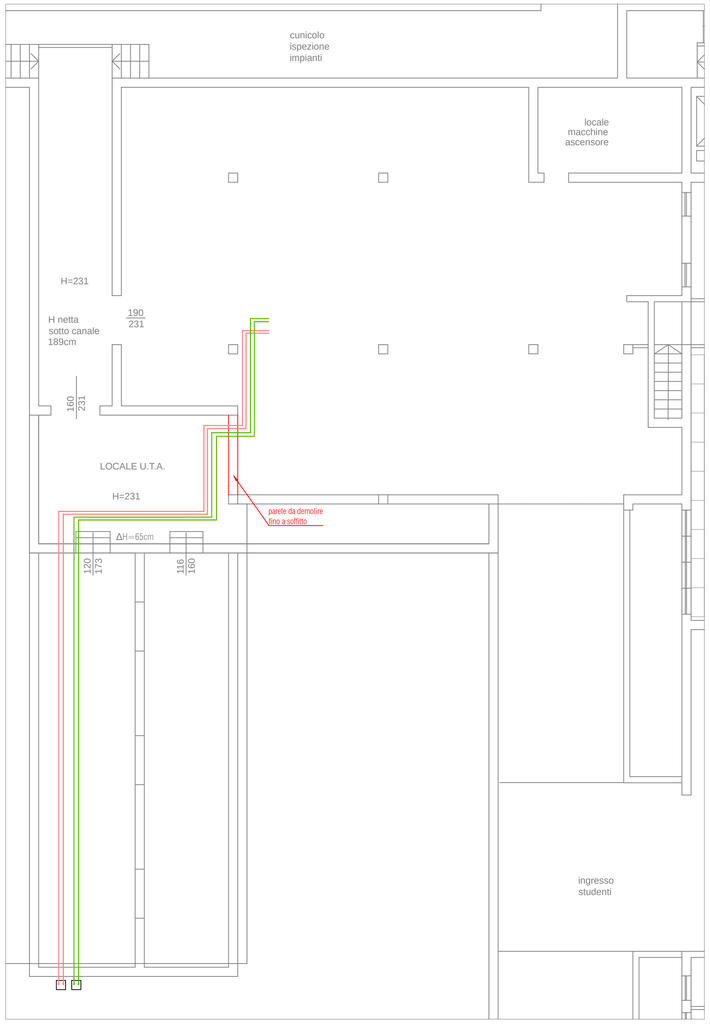

LAYOUT TUBAZIONI PIANO TERRA

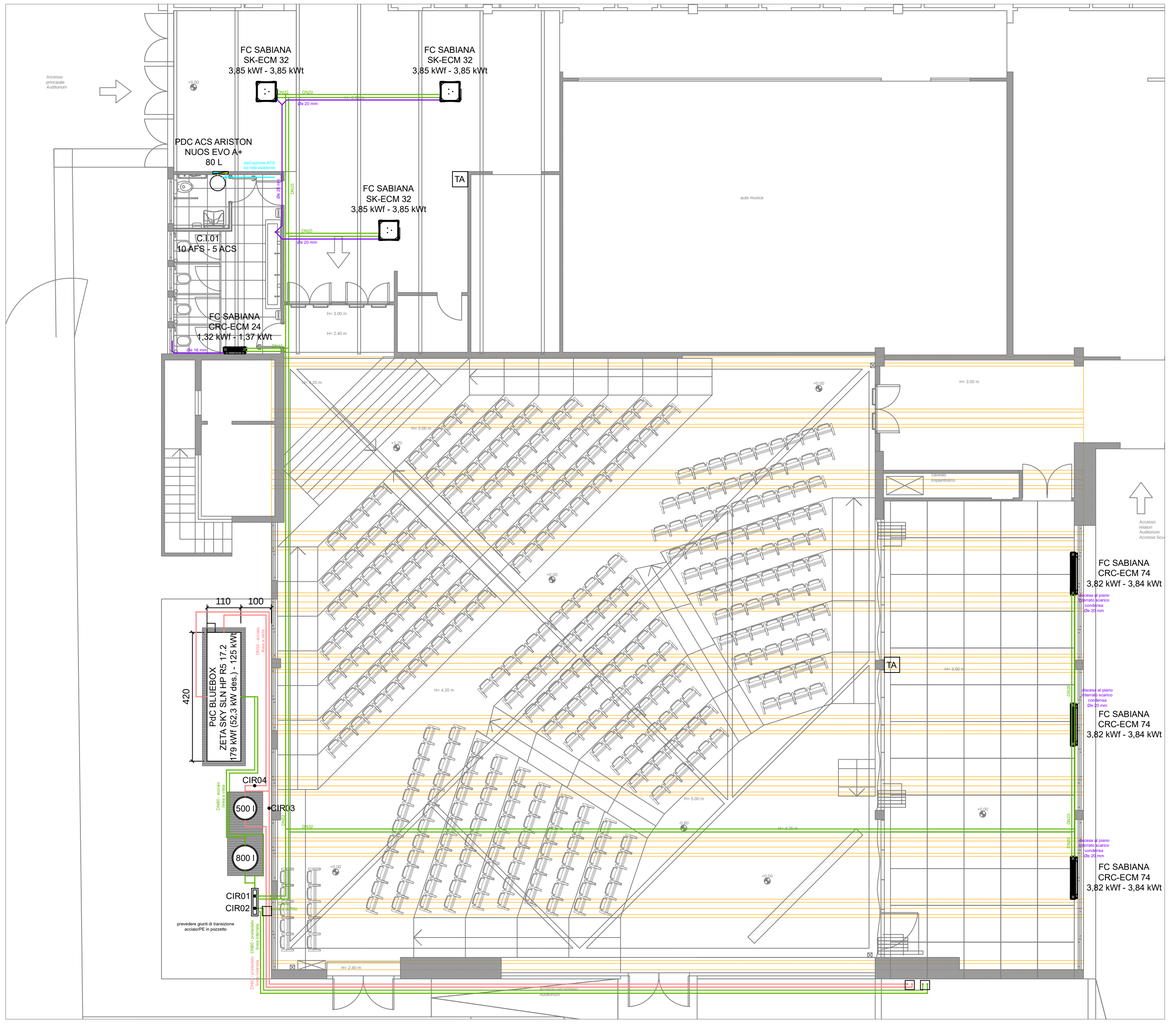

Città di Seregno

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RIFACIMENTO AUDITORIUM SCUOLA DON MILANI VIA CARROCCIO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

PNRR – Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 Rigenerazione urbana 2021

CUP B23B18000030001

AFFIDAMENTO CIG: ZD138D2919

Committente:

Comune di Seregno (MB) - Piazza Martiri della Libertà, 1- 20831 Seregno (MB)

Oggetto

Grafico	Scala
Pianta Piano Terra - Layout tubazioni	1:100

TAV. N°

M03

Revisioni

Copie n°	Rev. n°	Descrizione	Data	Ver	App
1	0	Progetto esecutivo	28/04/2023	CB	CB
1	1	Progetto esecutivo - Spostamento UTA	06/06/2023	CB	CB

i Progettisti ing. Costante Bonacina	il Direttore Tecnico	il Direttore dei lavori ing. Costante Bonacina
il Coord. della Sicurezza ing. Costante Bonacina	il Committente Comune di Seregno	il Costruttore

data apertura Commessa 01/2023	progetto repertorio n° 0333 AUDITORIUM SEREGNO
RdC ing. Costante Bonacina	file Layout impianti meccanici 230605.dwg

ARPOSTUDIO s.r.l. - via Longuelo 78, 24129 Bergamo Pt. 04229480167 +390354373431 info@arpostudio.it www.arpostudio.it

CERMET ISO 9001